


# Půdorys 2.NP

M 1:50

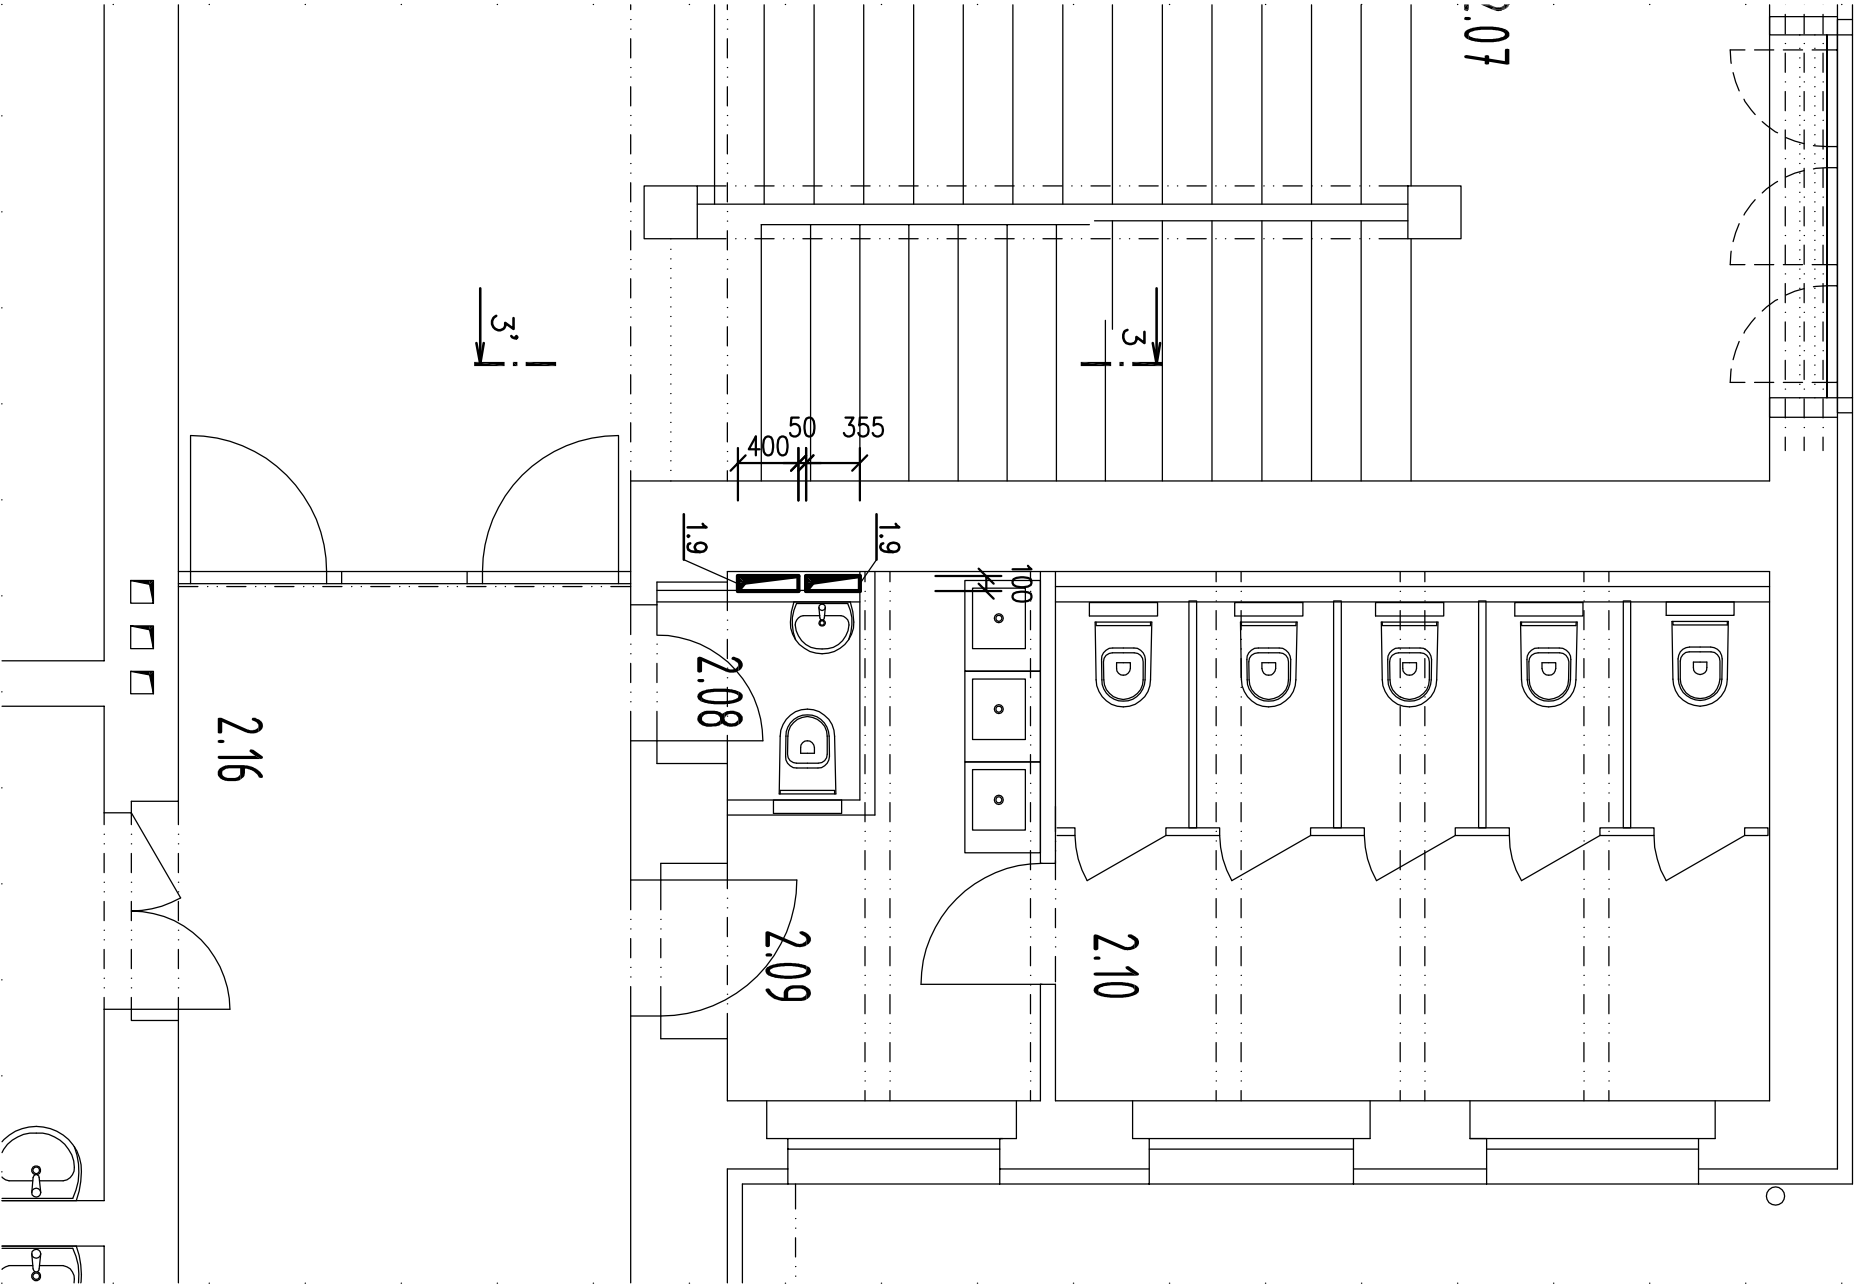

## POZNÁMKA

- S.H. udává spodní hranu nad čistou podlahou
- VZT potrubí vedené ve venkovním prostoru u zař.č. 3 bude opatřeno tepelnou izolací tl. 40 mm do plechu
- VZT potrubí vedené v půdním prostoru u zař.č. 3 bude opatřeno požární izolací EI 30
- Poloměr u kolen a oblouků je R100 mm
- Tepelná izolace tl. 40 mm do plechu
- Požární izolace EI 30
- Dveře bez prahu + mezera 10 mm
- (alt. dveřní mřížka – dodávka stavby)

KLIMA PROJEKT S.r.o.		KRESLIL Ing. Ladislav Váňa	VYPRACOVAL Ing. Ladislav Váňa	ZODP. PROJEKTANT Ing. Pavel Šima	
STUPEŇ	DPS	DATUM	09/2019	MĚŘÍTKO	
INVESTOR	Městská část Praha 20, ÚMČ Jivanská 647/10			FORMÁT	
PROFESE	Vzduchotechnika			ZAKÁZKA Č.	
AKCE	ZÁKLADNÍ ŠKOLA SPOJENCŮ PŮDNÍ VESTAVBA A ELEKTROINSTALACE			VZT-13-36-II	
U Výstaviště 15 370 05 Č. Budějovice tel: 385 510 950 fax: 385 345 260 klima@projekt@seznam.cz DIČ CZ 49050869		VÝKRES	Půdorys 2.NP	VÝKRES Č.	3