


# ZÁKLAD PRO STOŽÁR


výšky 5m

průměr dle stožáru 200

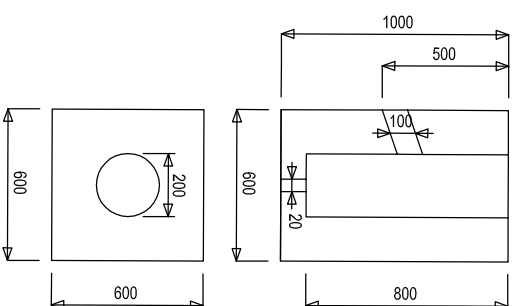

# ŘEZ ULOŽENÍM KABELU VE VOLNÉM TERÉNU

# REZ ULOŽENIM KABELU V KRAJNICI A POD KOMUNIKACIJ

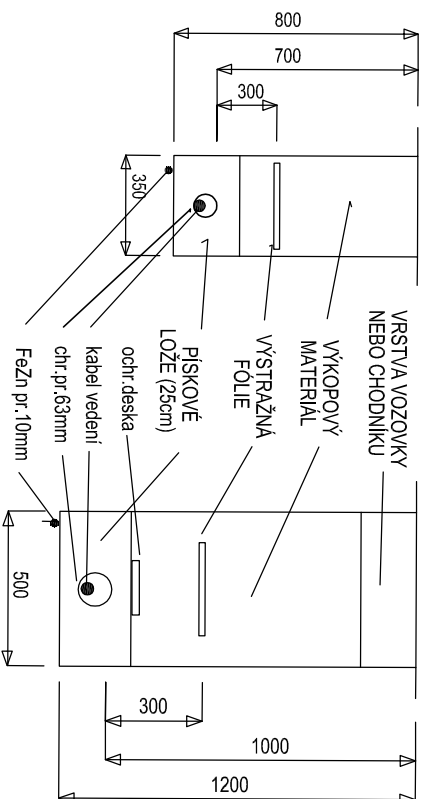


**KABEL CYKY-J 5x4** ve volném terénu v chrániče DN63 v hloubce 0,7m

 KABEL CYKY-J 5x4 pod komunikací v chrániče DN63 v hloubce 1,2m

osvětlovací stožáry budou mezi sebou spojeny zemnicím vodičem

2 ks



**světlo LED 39W na bezpečném stojanu výšky 5m  
stojan bezpečný, zinkovaný, tříštipový 5m, s ochranou PVC manžetou  
+ stojánková svorkovnice**

UMÍSTĚNÍ OSVĚTLOVACÍCH STOŽÁŘŮ BUDE PROVEDENÉ MIN 0,6M OD OBRUBNÍKU CHODNÍKU  
(při kolmém stání 0,8m)

Napětíová soustava : 3PEN, stř. 50Hz, 230/400V, TN-C-S

Ochrana před úrazem elektrickým proudem je provedena


ochrannými opatřeními (prostředky základní ochrany a prostředky pro ochranu při

poruše) dle požadavku ČSN 33 2000-4-41 ed.2 a ČSN EN 61140 ed.2.

[illegible]

Vypracoval :	Zodp.projektant :	Hlavní projektant :
P. FARNÍK	ING. ŠAŘÁB	ING. TEPLÝ
Země : ČR	Obec : PRAHA – HORNÍ POČERLICE	
Investor : MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 20		
Akce : <b>BYTOVÝ DŮM NÁCHODSKÁ HORNÍ POČERLICE</b>		
Objekt : IO 03 VENKOVNÍ OSVĚTLENÍ		
Obsah :		
<b>SITUACE - VENKOVNÍ OSVĚTLENÍ</b>		

 spol. s r.o.	
Vladislavova 29/1 566 01 Vysoké Mýto Tel: 465424472, 465424170 Fax: 465424171 bkn@bkn.cz      www.bkn.cz	

Stupeň :	DPS
Datum :	09./2021
Zak.číslo :	5331/17
Měřítka :	Příloha :
1:200	<b>D.2.3.2.</b>