


V BEZBARIEROVÉM BYTĚ č.1 - budou vypínačem zásuvky a rozvaděč umístěny, dle vyhl. 398/2009 Sb.: (zásuvky v=0,6m, vypínače v=1,2m, rozvaděč v=0,8m).

KABELOVÁ REZERVA PRO PERGOLU  
dva kabely v zemi v ohraničce DN63  
CYKY-J 3x1,5 + CYKY-J 3x2,5  
viz výkres D.2.3.2


Napětová soustava : 3 PEN stř. 50 Hz 230/400 V/ITN-C-S  
Ochrana před úrazem elektrickým proudem je provedena  
ochrannými opatřeními (prostředky základní ochrany a prostředky pro ochranu při  
poruše) dle požadavku ČSN 33 2000-4-41 ed.3 a ČSN EN 61140 ed.3.

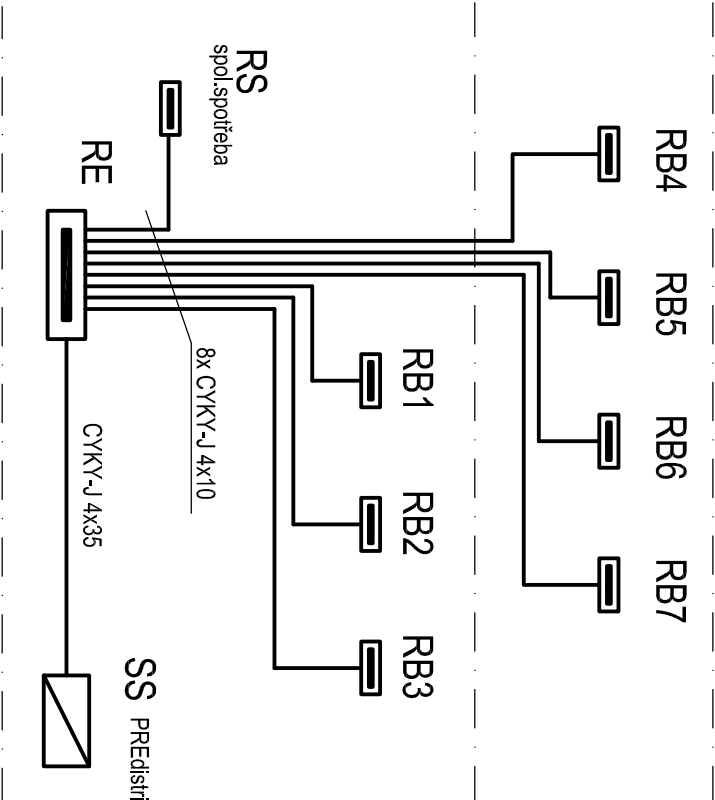

ČÍSLO	ÚČEL MÍSTNOSTI	PLOCHA [m <sup>2</sup> ]	OSVĚTLENÍ
101	ZADVĚŘÍ	4,13	100 lk
102	HALA	25,73	100 lk
103	ÚKLIDOVÁ KOMORA	1,43	50 lk
104	SKLEPNÍ KOLE	16,43	50 lk
105	TECH. MÍSTNOST	6,30	100 lk
BYT č.1 (30,24 m <sup>2</sup> )			
106	ZADVĚŘÍ	3,95	75 lk
107	KOUPELNA + WC	5,64	200 lk
108	POKOU	20,60	100 lk
BYT č.2 (24,01 m <sup>2</sup> )			
109	ZADVĚŘÍ	4,08	75 lk
110	KOUPELNA + WC	3,78	200 lk
111	POKOU	16,10	100 lk
BYT č.3 (30,26 m <sup>2</sup> )			
112	ZADVĚŘÍ	4,03	75 lk
113	KOUPELNA + WC	3,83	200 lk
114	POKOU	17,85	100 lk
115	TERASA	4,50	

- LEGENDA**
- typ vypínačů a zásuvek barevné řešení dle požadavku investora
  - VYPÍNAČE - umístění ve výšce v=1,2m
  - ZÁSUVKY - umístění ve výšce v=0,4m nad linkou a na soc.zař. ve výšce 1,2m
  - pospojní dle ČSN vodičem CY4zž

- A/ Svítidlo LED 18W/2040lm (pr.300mm) IP54, stropní/nástěnné - plast kryt
- B/ Svítidlo LED 13W/1800lm (pr.300mm) IP54, stropní - plast kryt
- C/ Svítidlo LED 27W/3600lm (pr.300mm) IP54, stropní - plast kryt
- D/ Svítidlo LED 11W/1200lm (délka 606mm) IP20 s vypínačem pod kuchtílinku
- E/ Svítidlo LED 35W/4330lm (délka svítidla 1160mm) IP54 stropní - plast kryt
- N/ Svítidlo nouzové s v. zdrojem stropní LED 3W/350lm / rhod, IP65
- M/ Svítidlo nouzové s v. zdrojem nástěnné LED 3W/320lm / rhod, IP65+ piktogram

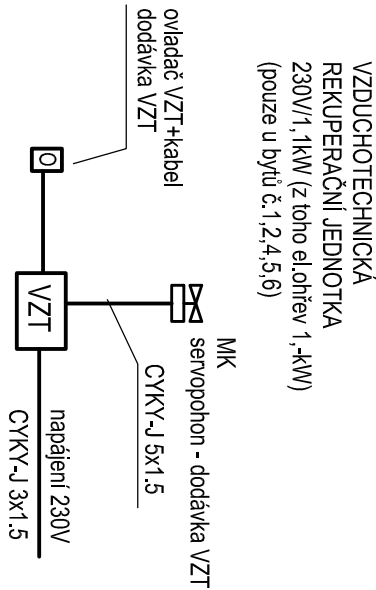

- spínač řazení 1
- spínač řazení 1S
- spínač řazení 1/0
- spínač řazení 5
- spínač řazení 6
- spínač řazení 7
- potybový spínač IP54 s relé
- zásuvka 230V IP20
- zásuvka 230V IP20 + svodič přepětí
- spínač řazení 1 IP54 nástěnný
- zásuvka 230V IP54 nástěnný
- ventilátor 230V/30W - dodávka VZT
- časové relé pro ventilátor 2-20min 230V/2A
- VZT vzt. rekuperační jednotka 230V/700W - dodávka VZT
- rozdělovač UT s termickými pohony - napájení 230V/6A
- termosiat UT - dodávka topení - napojení kabelem CYKY-J 5x1,5 z rozdělovače UT
- Stavající pojisková skříň SS102 - PRE distribuce
- Tlačítko TOTAL STOP - zasklené tlačítko
- ventilátor 230V/30W - dodávka VZT
- (cyklovane větrání skřepních kójí 4min/116min)

Vypracoval :	Zodp.projektant :	Hlavní projektant :
P. FARNÍK	ING. ŠAFRÁB	ING. TEPLÝ
Země : ČR	Obec : PRAHA – HORNÍ POČERVICE	
Investor : MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 20		
Akce : BYTOVÝ DŮM NÁCHODSKÁ HORNÍ POČERVICE		
Objekt : D.1.1.4.5. SILNOPROUDÁ EL., BLESKOSVOD		
Obsah : D.1.1.4.5. SILNOPROUDÁ EL., BLESKOSVOD PŮDORYS 1NP - EL.ROZVODY		
Stupeň : DPS		
Datum : 09/2021		
Zak.číslo : 5331/17		
Měřtko : 1:50		

spol. s r.o.  
566 01 Vysoké Mýto  
Tel: 465424472, 465424170  
Fax: 465424171  
www.bkn.cz