




Vypracoval :	Zodp.projektant :	Hlavní projektant :
P. FARNÍK 	ING. ŠAFÁŘ 	ING.TEPLÝ 
Země : ČR	Obec : PRAHA – HORNÍ POČERNICE	
Investor : MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 20		

Akce : **BYTOVÝ DŮM NÁCHODSKÁ  
HORNÍ POČERNICE**

Objekt : D.1.1. SO 01 - BYTOVÝ DŮM

Obsah : **D.1.1.4.5. SILNOPROUDÁ EL., BLESKOSVOD  
ROZVADĚČ RE**



spol. s r.o.

Vladislavova 29/I

566 01 Vysoké Mýto

Tel: 465424472, 465424170

Fax: 465424171

bkn@bkn.cz

www.bkn.cz



Stupeň :	DPS
Datum :	09/2021
Zak.číslo :	5331/17
Měřítko :	Příloha : <b>D.1.1.4.5.6.</b>



LIST/LISTÚ:

1/2

zapojení a zaplombování neměřené části provést dle směrníc fa.PRE Distribuce

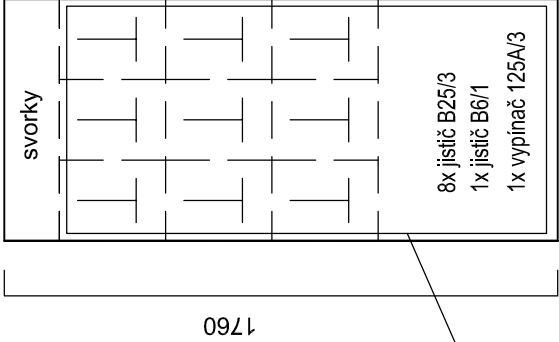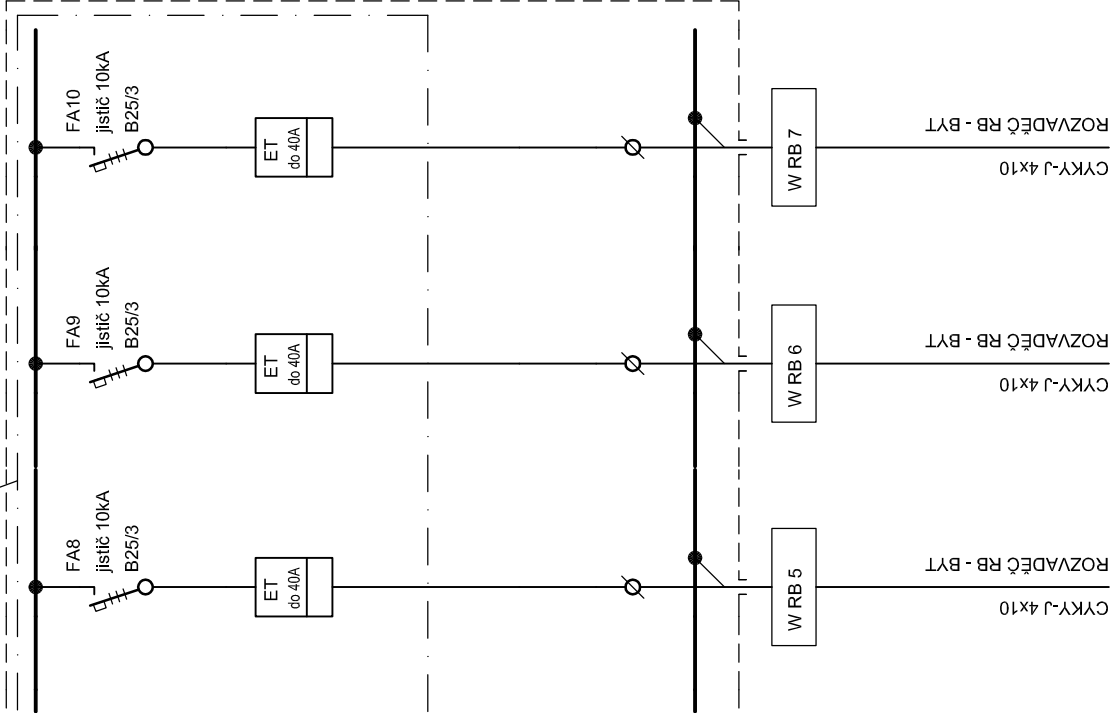

zaplombování neměřené části

OCELOPLECHOVÝ ROZVADĚČ ZAPUŠTĚNÝ

ROZMĚRY: 835x1760x247mm (výklenek 810x1735x240mm)

KRYTÍ: IP30 / IP20

PŘIPOJENÍ: PŘÍVOD I VÝVODY VRCHEM

PŘÍKON SOUDOBY: 41,- kW

Napětová soustava : 3 PEN stř. 50 Hz 230/400 V/TN-C-S

Ochrana před úrazem elektrickým proudem je provedena

ochrannými opatřeními (prostředky základní ochrany a prostředky pro ochranu při

poruše) dle požadavku ČSN 33 2000-4-41 ed.3 a ČSN EN 61140 ed.3.

DATUM:	NÁZEV VÝKRESU:	LIST/LISTŮ:
09/2021	ROZVADĚČ RE	2/2