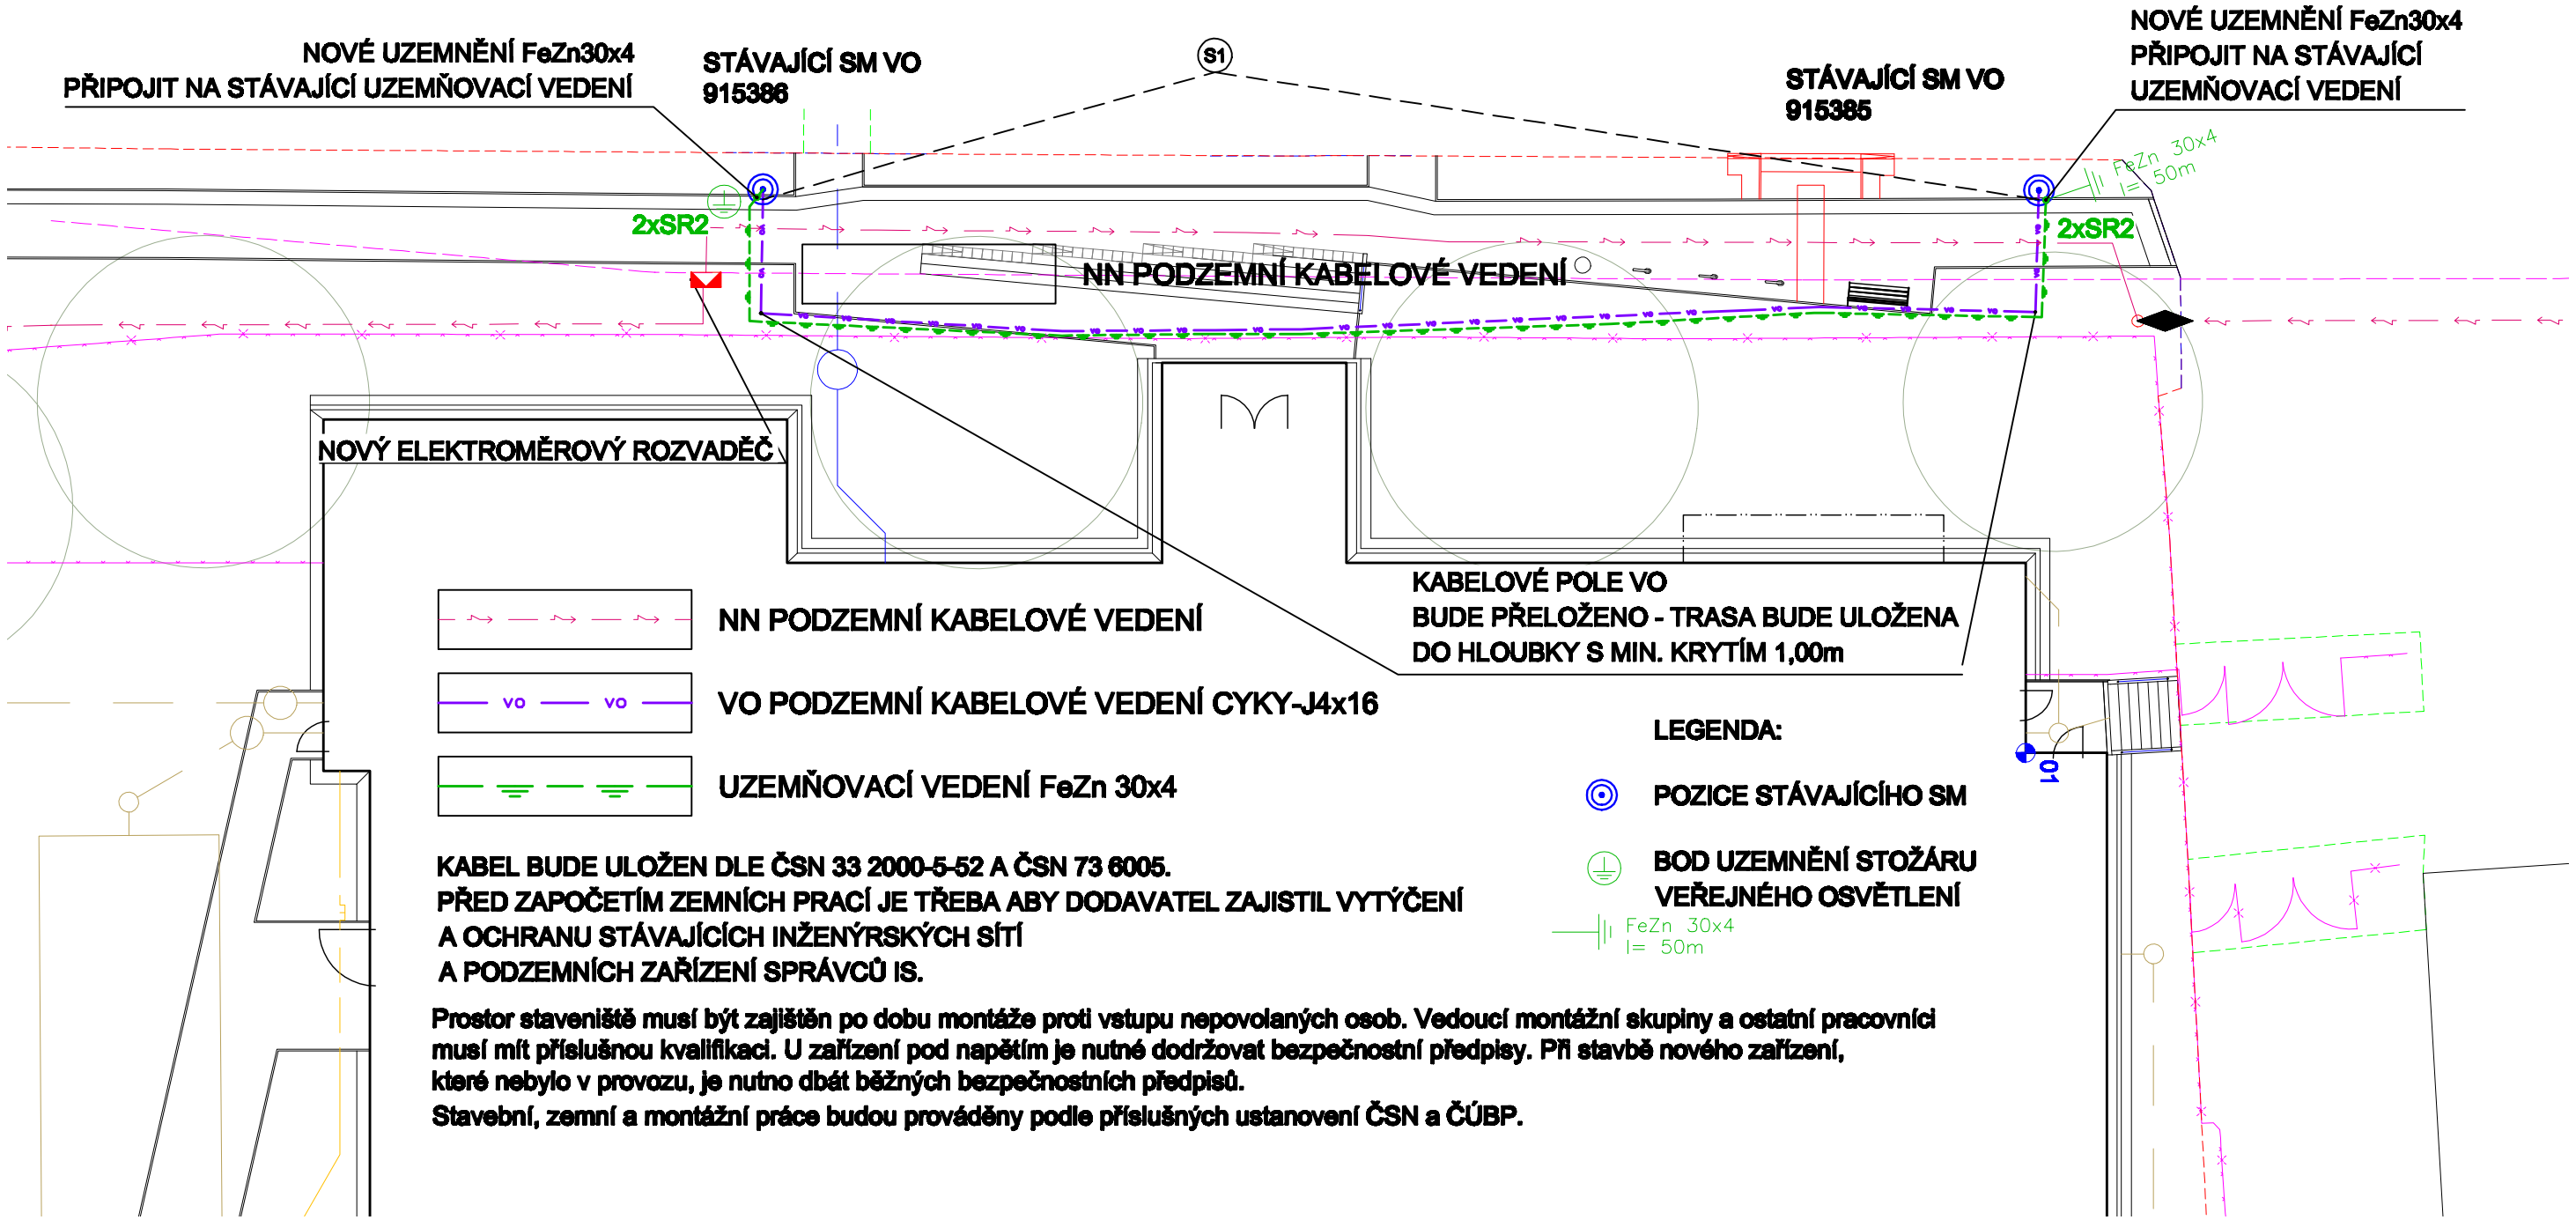

KABEL BUDE ULOŽEN DLE ČSN 33 2000-5-52 A ČSN 73 6005.
PŘED ZAPOČETÍM ZEMNÍCH PRACÍ JE TŘEBA ABY DODAVATEL ZAJISTIL VYTÝČENÍ A OCHRANU STÁVAJÍCÍCH INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ A PODZEMNÍCH ZAŘÍZENÍ SPRÁVCŮ IS.

Prostor staveniště musí být zajištěn po dobu montáže proti vstupu nepovolaných osob. Vedoucí montážní skupiny a ostatní pracovníci musí mít příslušnou kvalifikaci. U zařízení pod napětím je nutné dodržovat bezpečnostní předpisy. Při stavbě nového zařízení, které nebylo v provozu, je nutno dbát běžných bezpečnostních předpisů.
Stavební, zemní a montážní práce budou prováděny podle příslušných ustanovení ČSN a ČÚBP.

ŘEZY ULOŽENÍ KABELŮ V ZEMI DLE ČSN 30 2000-5-52 ed.2/2012
PŘEDPISY PRO KLADENÍ SILOVÝCH ELEKTRICKÝCH VEDENÍ

S1 ULOŽENÍ KABELU VO V CHRÁNIČCE POD CHODNÍKEM

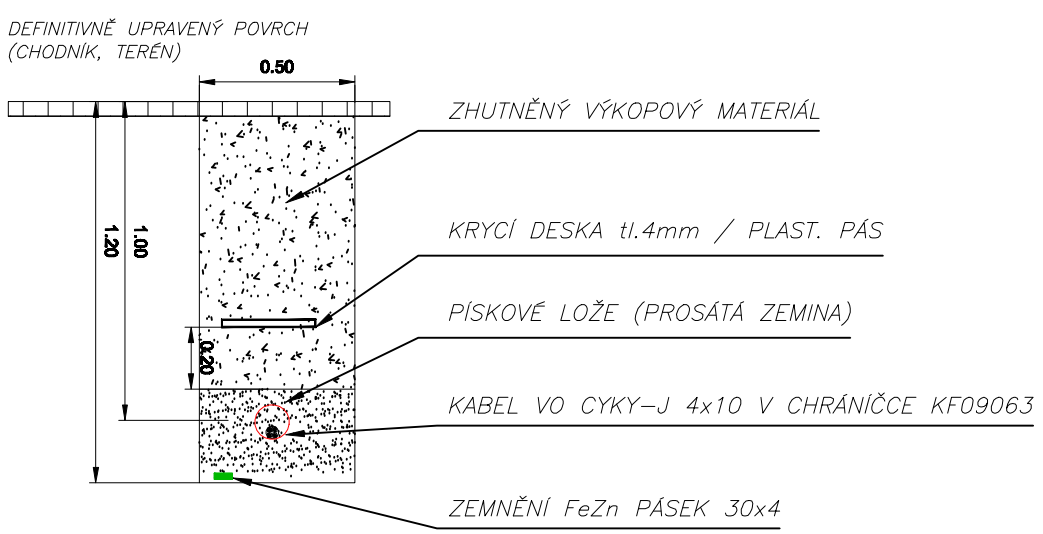

GENERÁLNÍ PROJEKTANT: SPORTOVNÍ PROJEKTY – IČO: 27 06 06 59
AUTOŘI: ING.ARCH. V. DROBNÝ
ING.ARCH. M. KABRIEL

SPORTOVNÍ PROJEKTY
SPOL.S R.O. SOKOLOVSKÁ 87/55 PRAHA 8

PROFESE
JIŘÍ TOMAN–PROJEKTIM – IČO: 62 74 271

VYPRACOVAL: JIŘÍ TOMAN
KONTROLA: JIŘÍ TOMAN
HIP: ING. P. HRUSCHKA

Jiří TOMAN-Projektim
STRAČENSKÁ 614
ŠTĚTÍ 411 08
IČ: 627 74 271

AKCE
TĚLOCVIČNA V ULICI JÍVANSKÁ
HORNÍ POČERNICE

DOKUMENTACE: DPS
DATUM: 06/2020
ČÁST DOKUM.: D–IO–04

ČÁST
IO–04 VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ

MĚŘÍTKO: 1:200

ČÍSLO PARÉ

ČÍSLO PŘÍLOHY: IO–04.2

PŮDORYS PŘELOŽKY VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ

DOKUMENTACI LZE UŽÍVAT POUZE VE SMYSLU PŘÍSLUŠNÉ SMLOUVY O DÍLO. VÝKRES, ČI JEHO ČÁST, MŮŽE BÝT KOPÍROVÁN NEBO JINÝM ZPŮSOBEM ROZŠIŘOVÁN POUZE PO PŘEDCHOZÍM SOUHLASU