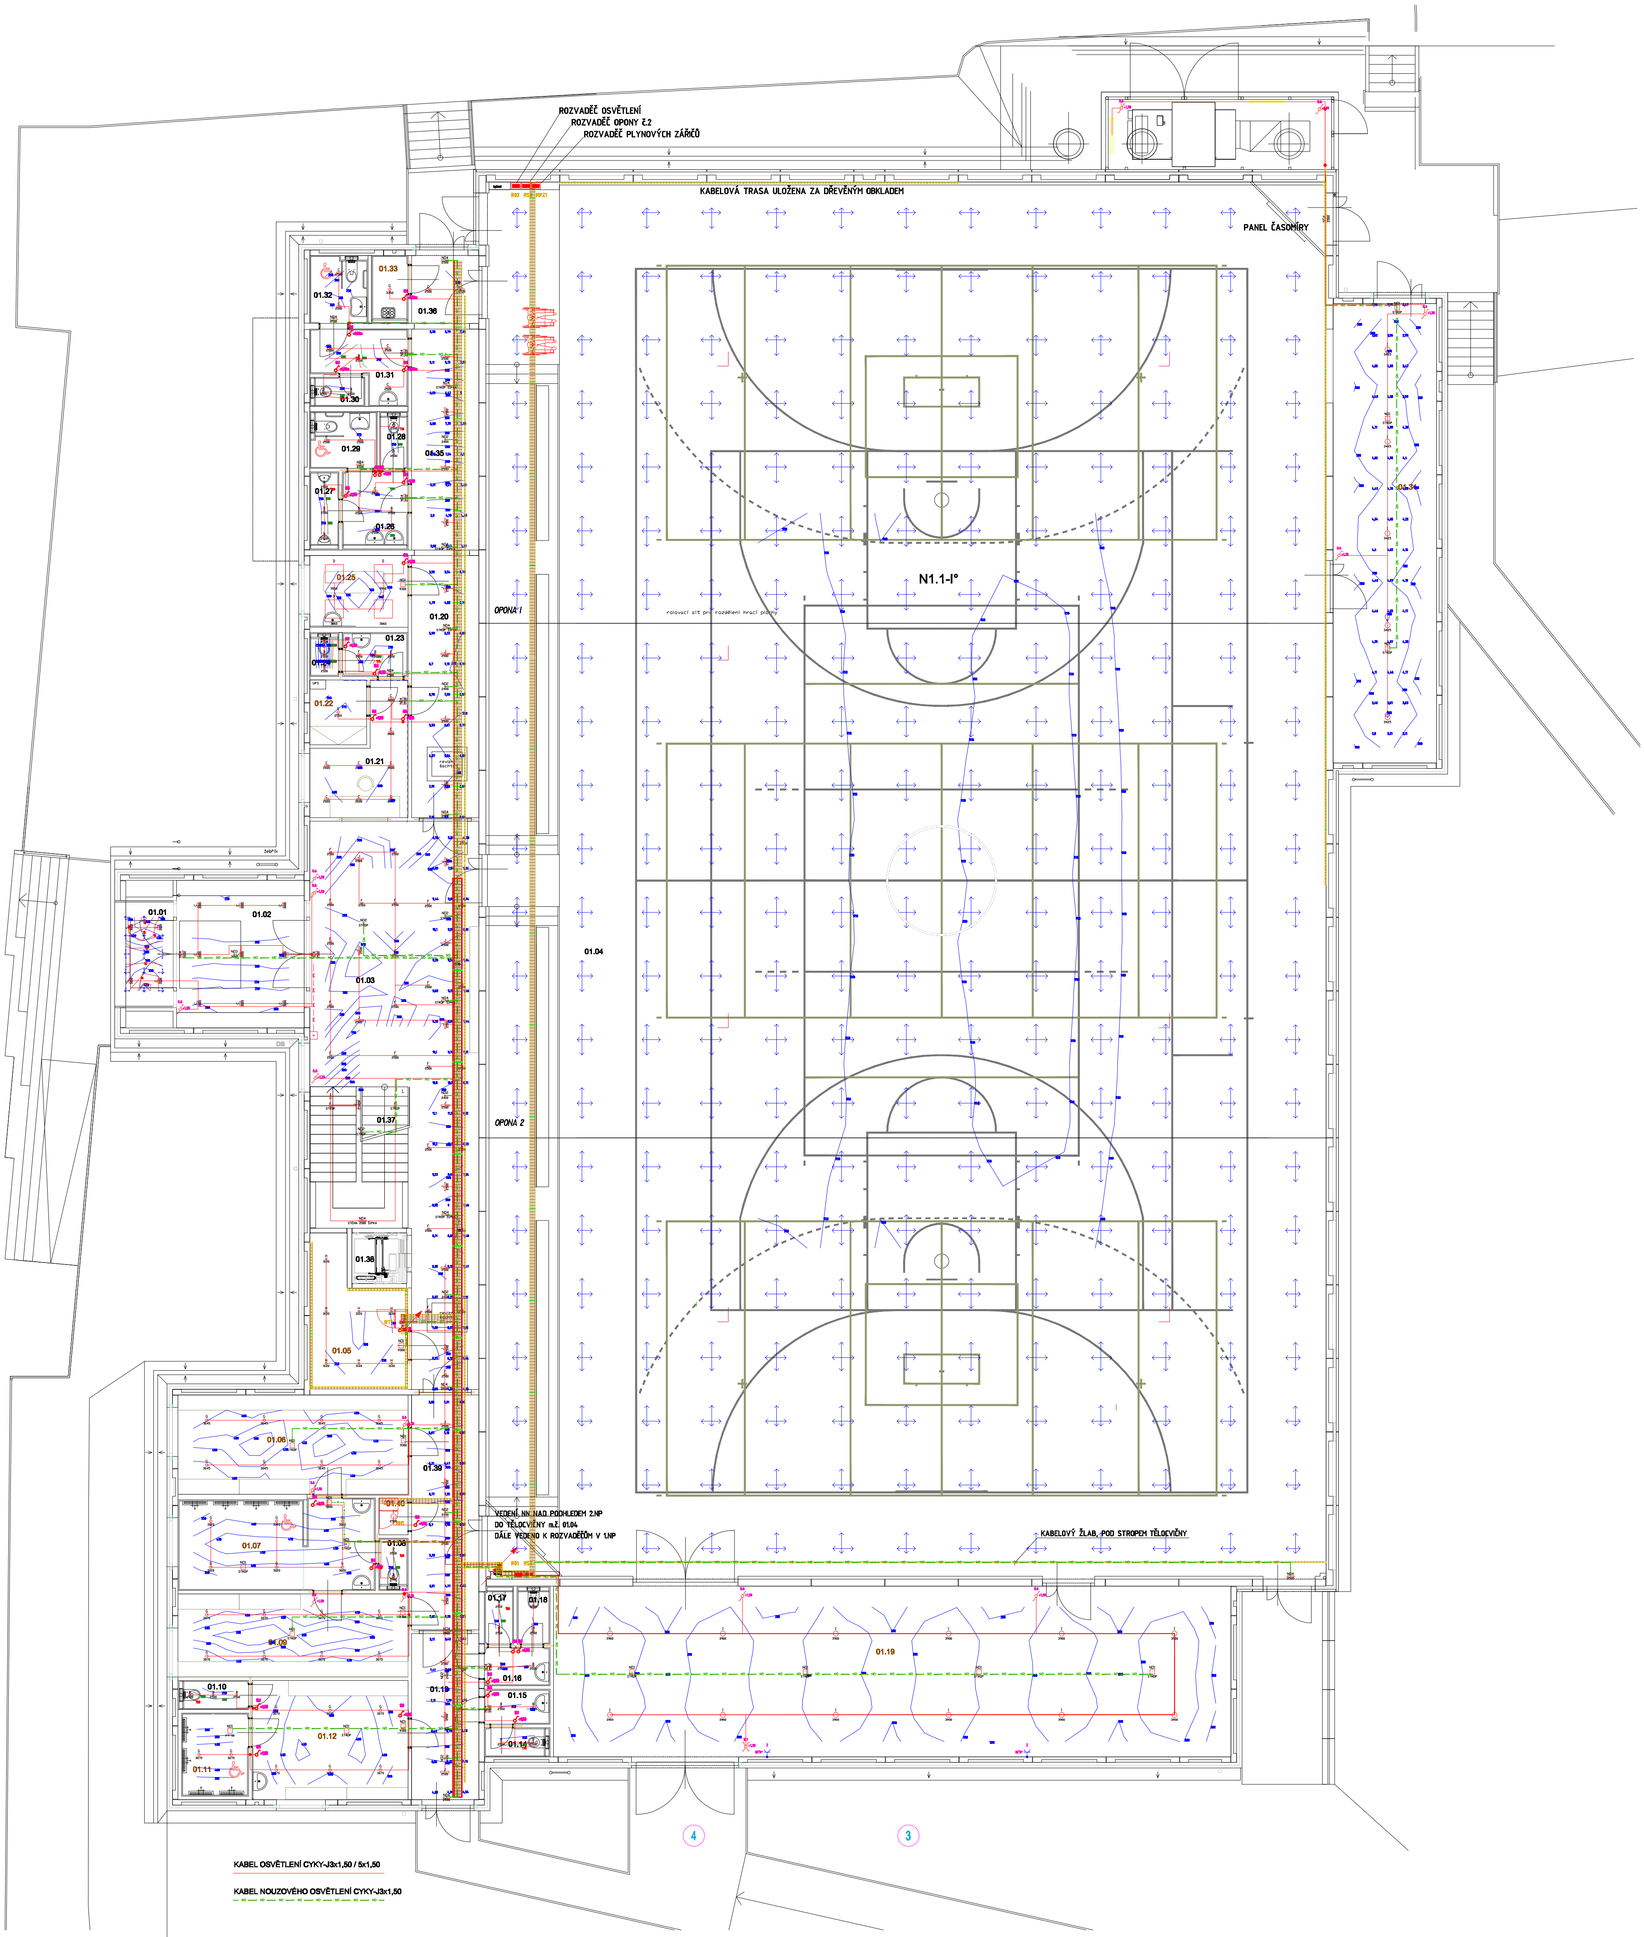

Označení svítidla	Typ	Název	Světelné zdroje	Počet
A	ZCLED3G4-214L840/REF-LV-PMMA-IP65	LL1x110+10K, lesklá V mřížka + omega	1 x 8x 15i120, 214W, 22979lm, Ra80, 4000K	60
B	LED lineární zapuštěný downlight	HQLRLED 248-1M 45 4W	1 x 4W, 3,3W, 196,3lm, Ra80, 4000K	29
C	LED lineární zapuštěný downlight	HQLRLED 248-5M 146 13W	1 x 12W, 943,3lm, Ra80, 4000K	32
D	Přisazené RA90 - UGR	CASSI 40W LED segme UGR RA90	1 x 4000K, 38,7W, 3475,3lm, Ra92, 4000K	4
F	LED lineární zapuštěný downlight	HQLRLED 248-2M 76 6W	1 x 6W, 5,8W, 382,3lm, Ra80, 4000K	29
G	LED Přisazené svítidlo IP54	LD LED 176 15W 4000K IP54 - 60°	1 x 15W, 14,5W, 1676lm, Ra80, 4000K	32
H	Přisazený Downlight s AL6063 profilem	SM 228 10W 4000K - 45°	1 x 10W, 9,7W, 881lm, Ra82, 4000K	7
I	LED přisazené svítidlo	LD LED 176 35W 4000K IP54 60°	1 x 35W, 33,4W, 3622lm, Ra80, 4000K	18
J	HQLRLED 248-10M 280 23W 36°	LED lineární zapuštěný downlight	1 x 25W, 23,4W, 1826,5lm, Ra80, 4000K	26
NO1	LED Nouzové světlo pro montáž na povrch	ELSC340035MT65A IP65 autotest	1 x 6W, 6W, 448,6lm, Ra80, 5000K	36
NO2	Nouzové osvětlení vestavné průměr 5cm	ELRC312035MTARA - Auto test lithiové baterie	1 x 1,7W, 1,7W, 272,7lm, Ra70, 5000K	10
NO3	ELRO312035MTARA - Auto test lithiové baterie	Nouzové osvětlení vestavné průměr 5cm	1 x 1,7W, 1,7W, 291,6lm, Ra70, 5000K	1
NO4	ELERFPIS33035MTE - Piktogram	Nouzové osvětlení vestavné s Autotestem LiFePo baterií	1 x 3W, 1,6W, 156lm, Ra70, 5000K	27

GENERÁLNÍ PROJEKTANT: SPORTOVNÍ PROJEKTY – IČO: 27 06 06 59
AUTOŘI: ING.ARCH. V. DROBNÝ, ING.ARCH. M. KABRIEL

SPORTOVNÍ PROJEKTY SPOL.S R.O. SOKOLOVSKÁ 0/0 PRAHA 8

PROFESE: ELEKTRO
VYPRACOVAL: JIŘÍ TOMAN
KONTROLA: JIŘÍ TOMAN
HIP: ING. P. HRUŠCHKA

JIŘÍ TOMAN–PROJEKTIM
STRAČENSKÁ 614, ŠTĚTÍ
IČ: 627 74 271

AKCE: TĚLOCVIČNA V ULICI JÍVANSKÁ
HORNÍ POČERNICE

DOKUMENTACE: DPS
DATUM: 06/2020
ČÁST DOKUM.: D–SO–02.7

ČÁST: SO–02.7 ELEKTRO

MĚŘÍTKO: 1:100

VÝKRESOVÁ DOKUMENTACE
DISPOZICE 1.NP – OSVĚTLENÍ

ČÍSLO PARE:
ČÍSLO PŘÍLOHY: 01

DOKUMENTACI LZE UŽÍVAT POUZE VE SMYSLU PŘÍSLUŠNÉ SMLOUVY O DÍLO. VÝKRES, ČI JEHO ČÁST, MŮŽE BÝT KOPÍROVÁN NEBO JINÝM ZPŮSOBEM ROZŠIŘOVÁN POUZE PO PŘEDCHOZÍM SOUHLASU