

Akce

## NÁJEMNÍ BYTY BERANKA HORNÍ POČERNICE

Investor

**Městská část Praha 20**  
Jívanská 647, 193 21 Praha 9

Projektant

**B K N**, spol. s r. o., Vladislavova 29/I, 566 01 Vysoké Mýto, [www.bkn.cz](http://www.bkn.cz)

Vypracoval

Zodpovědný projektant

Hlavní projektant

**Pavel Farník**

**Ing. Vlastimil Šafář**

**Ing. Vladimír Teplý**



razítko

pore č.

Stupeň

**Dokumentace pro provádění stavby**

Objekt

**SO 01 – bytový dům**

Obsah

**D.1.1.4.5. SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA, BLESKOSVOD**

Měřítko

**ROZVADĚČ RE3**

Datum

Zak. číslo


Č. výkresu

**07/2025**


**5350/17**

**D.1.1.4.5.11.**

zapojení a zaplombování neměřené části provést dle směrnice fa.PRE

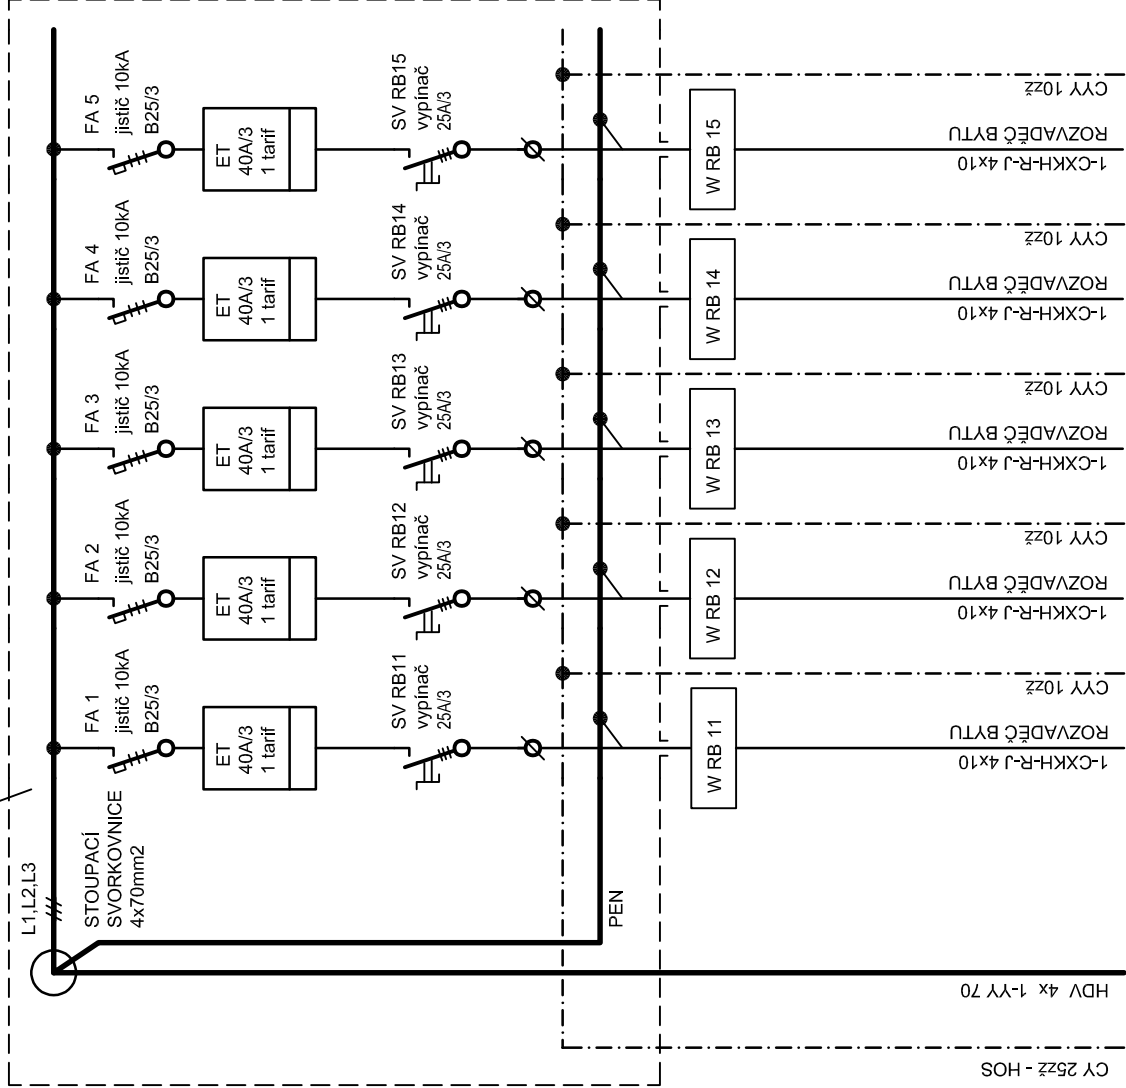

zapojení a zaplombování  
neměřené části provést  
dle směrnice fa.PRE

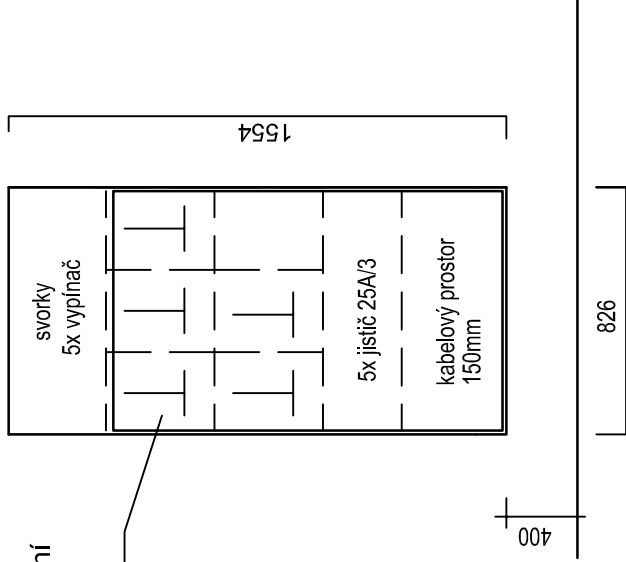

ROZVADĚČ SE ZVÝŠENOU POŽÁRNÍ ODOLNOSTÍ  
V PROVEDENÍ EI 30-S200

OCELOPLECHOVÝ ROZVADĚČ ZAPUŠTĚNÝ

ROZMĚRY: 826x1554x240mm výklenek 810x1540x227mm

KRYTÍ: IP40 / IP20

PŘIPOJENÍ: PŘÍVOD SPODEM, VÝVODY VRCHEM

PŘÍKON SOUDOBY: ..., - kW

Napěťová soustava : 3 PEN stř. 50 Hz 230/400 V/TN-C-S

Ochrana před úrazem elektrickým proudem je provedena

ochrannými opatřeními (prostředky základní ochrany a prostředky pro ochranu při poruše) dle požadavku ČSN 33 2000-4-41 ed.3 a ČSN EN 61140 ed.3.

DATUM: 08/2025	NÁZEV VÝKRESU: ROZVADĚČ RE 3	LIST/LISTŮ: 2/2
-------------------	---------------------------------	--------------------