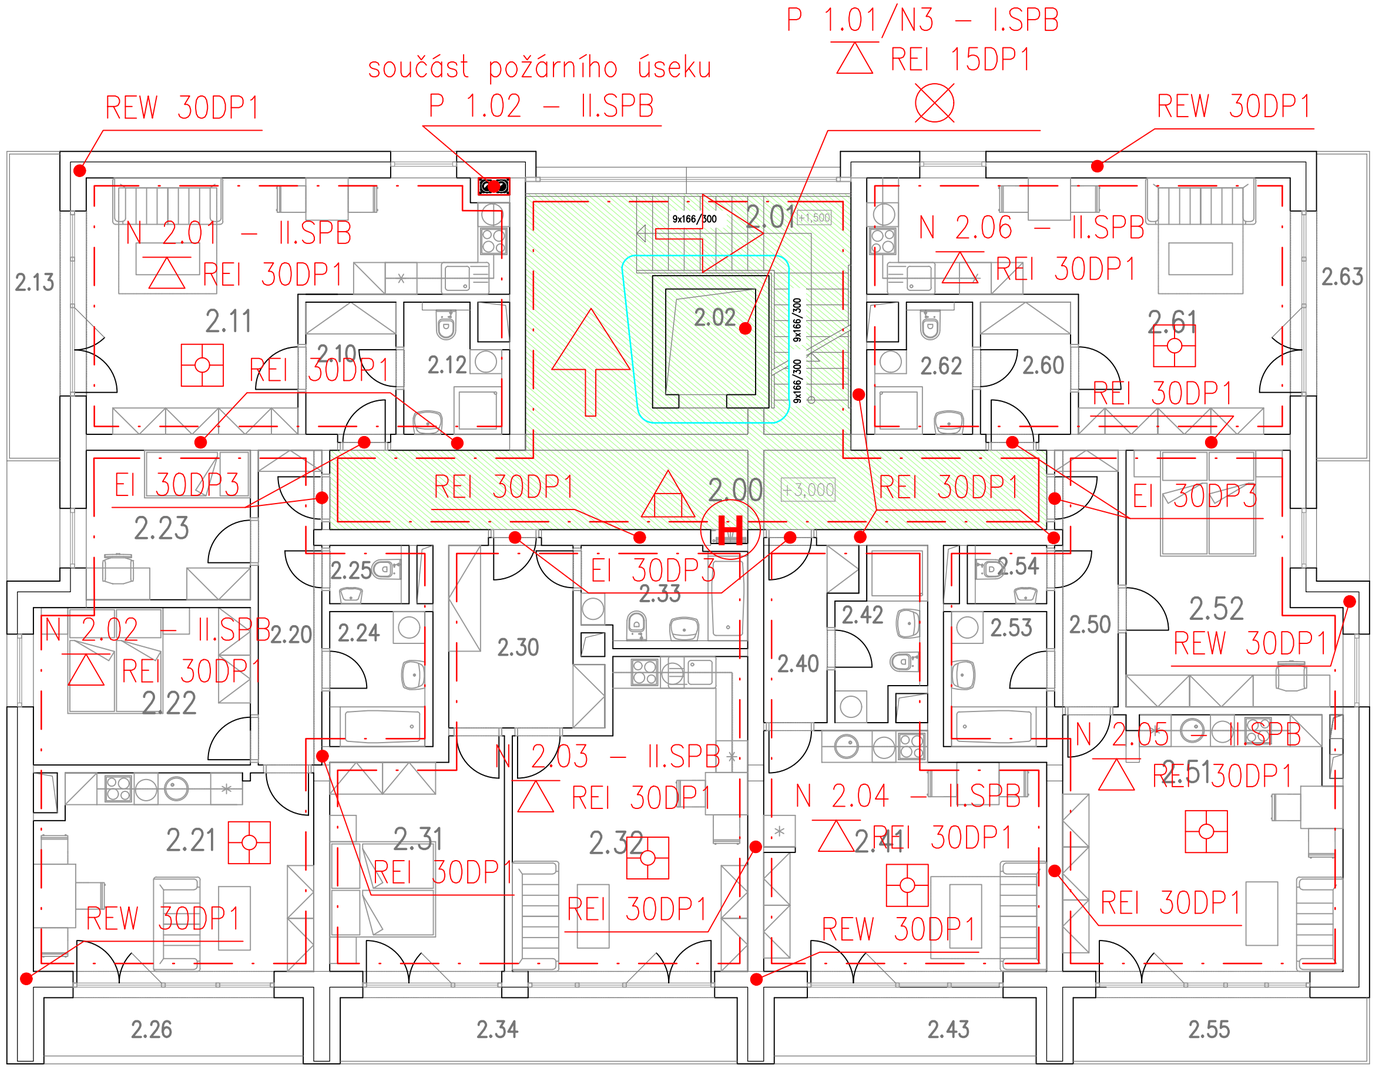

TABULKA MÍSTNOSTÍ

2.00	CHODBA	35,0
2.01	SCHODIŠTĚ	9,7
2.02	OSOBNÍ VÝTAH INVALIDNÍ	3,4
2.10	PŘEDSÍŇ	4,4
2.11	OBYTNÝ PROSTOR	28,6
2.12	WC+KOUPELNA	4,6
2.13	LODŽIE	6,3
2.20	CHODBA	7,1
2.21	OBYTNÝ PROSTOR	20,5
2.22	LOŽNICE	12,2
2.23	POKOJ	8,7
2.24	KOUPELNA	5,0
2.25	WC	1,6
2.26	LODŽIE	6,2
2.30	PŘEDSÍŇ	9,0
2.31	POKOJ	14,3
2.32	OBYTNÝ PROSTOR	24,6
2.33	WC+KOUPELNA	6,0
2.34	LODŽIE	10,8
2.40	CHODBA	4,7
2.41	OBYTNÝ PROSTOR	23,9
2.42	WC+KOUPELNA	4,9
2.43	LODŽIE	6,0
2.50	CHODBA	5,7
2.51	OBYTNÝ PROSTOR	25,6
2.52	LOŽNICE	
2.53	KOUPELNA	
2.54	WC	
2.55	LODŽIE	
2.60	PŘEDSÍŇ	
2.61	OBYTNÝ PROSTOR	
2.62	WC+KOUPELNA	
2.63	LODŽIE	
PLOCHA MÍSTNOSTÍ CELKEM		

LEGENDA ZNAČEK PO :

- — · — Hranice požárního úseku
  Border of fire compartment
- N 1.01 – V.SPB Nadzemní požární úsek v 1.NP s pořad. č. 1, stupeň požární bezpečnosti V
  Number of the fire compartment - fire safety degree
- EW 60DP1+C Požární uzávěr omezující šíření tepla s 60-ti min. odolností, materiál hořlavosti DP1, samozavírací zařízení
  Sort of the fire door (EW) with fire resistance (60 minutes) with self-closer
- EI 60DP1+C+S Požární uzávěr bránící šíření tepla s 60-ti min. odolností materiál hořlavosti DP1, samozavírací zařízení, kouřotěsné
  Sort of the fire door (EI) with fire resistance (60 minutes), smoke control door with self-closer
- REI 120DP1 Nejnižší požadovaná požární odolnost svislé konstrukce pro mezní stavy R, E, I 120 minut, konstrukce DP1
  Fire resistence of the fire wall (120 minutes)
- PK Dveře opatřené kováním pro nouzové otevření dveří klikou dle ČSN EN 179
  Emergency exit devices operated by lever handle
- REI 45DP1 Nejnižší požadovaná požární odolnost vodorovné konstrukce pro mezní stavy R, E, I 45 minut konstrukce DP1
  Fire resistence of the fire floor (45 minutes)
- Zařízení autonomní signalizace a detekce
  Autonimic fire alarm and detection system
- Nouzové osvětlení
  Emergency lighting
- Přenosný hasící přístroj práškový (6 kg)
  Powder extinguisher
- Směr úniku (minimální šířka únikové cesty)
  Direction of escape (minimum width of escape route)
- Únikový východ (minimální šířka únikového východu)
  Emergency exit (minimum width of emergency exit)
- Vnitřní hadicový systém - hydrant
  Hydrant system
- Požární úsek bez požárního rizika
  Fire compartment without fire risk
- Úniková cesta
  Escape route
- Revize
  Revision

Zodpovědný pr.	Ing. Jan Pavelek	
Vypracoval	Ing. Jakub Volný	
Kontroloval	Ing. Jan Pavelek	
Generální pr.	BKN s.r.o	
Investor	Městská část Praha 20	

BUILDING FIRE PRO PROFESIONAL TECTION ACT
BF PRO CZ, s.r.o.
Borovského 830/22
734 01 Karviná
Tel: 602 533 174
E-mail: bfpro@bfpro.cz
Web: www.bfpro.cz

Místo stavby	Praha–Horní Počernice, ulice Tlustého	Formát	297x580
Stavba	Nájemní byty Beranka, ulice Tlustého, Městská část Praha 20–Horní Počernice	Datum	07/2017
		Druh dok.	DÚR+DSP
Objekt	D.1.3 POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ	Arch. číslo	17249
Název	PŮDORYS 2.NP	Měřítko	schéma
		Číslo výkresu	D.1.3.3