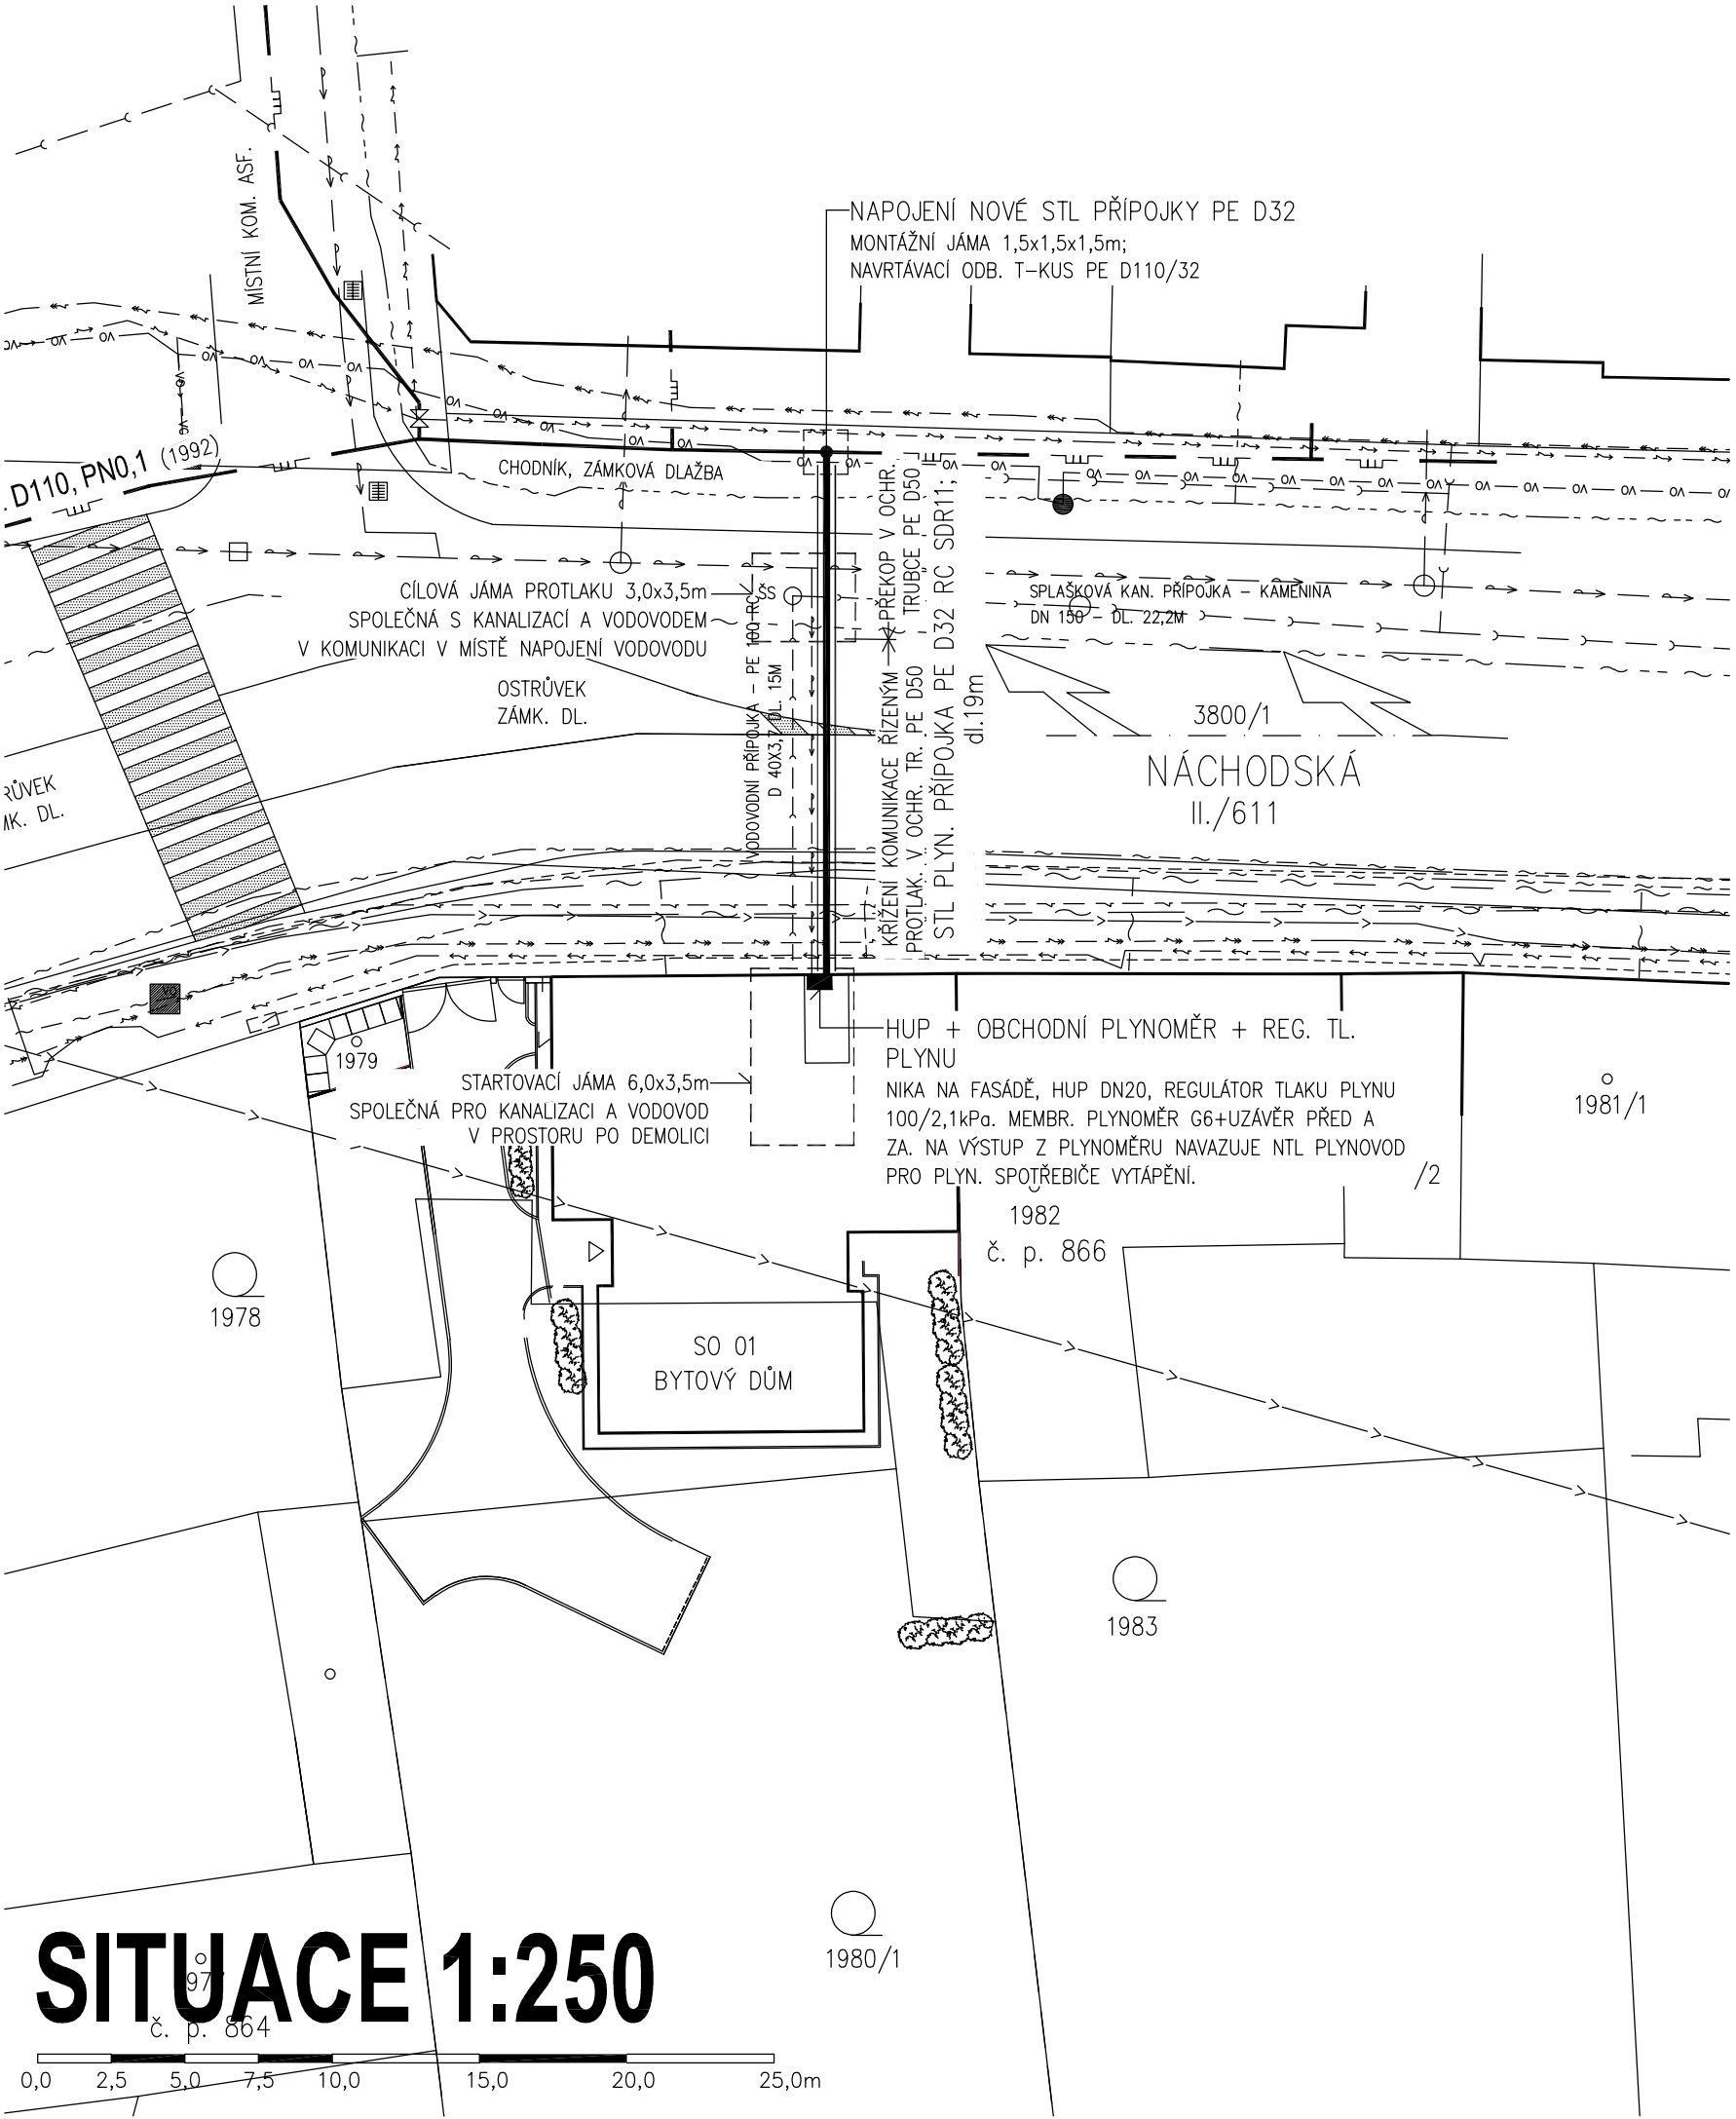

SITUACE 1:250

UPOZORNĚNÍ:
PŘED ZAHÁJENÍM ZEMNÍCH PRACÍ JE NUTNO VYTÝČIT VŠECHNA PODZEMNÍ VEDENÍ A V PRŮBĚHU PRACÍ DBÁT, ABY NEDOŠLO K JEJICH POŠKOZENÍ. PŘI STYKU S JINÝM PODZEMNÍM VEDENÍM JE NUTNO DODRŽET VZÁJEMNÉ VZDÁLENOSTI POVRCHŮ VEDENÍ V SOULADU S USTANOVENÍMI ČSN 73 6005 A PODMÍNKY SPRÁVCŮ VEDENÍ.ZEMNÍ PRÁCE BUDOU PROVEDENY PODLE ČSN 73 3050.

ČSN 73 6005:

Nejmenší dovolené vzdálenosti povrchů při SOUBĚHU podzemních vedení v m

Druh vedení	Silové kabely	Sdělovací kabely	Vodovody	Stoky
Plynovod PN 0,3	0,60 m	0,40 m	0,50 m	1,0 m

Nejmenší dovolené vzdálenosti povrchů při KŘÍŽENÍ podzemních vedení v m

Druh vedení	Silové kabely	Sdělovací kabely	Vodovody	Stoky
Plynovod PN 0,3	0,10 (1kV); 0,20 (10–35kV) 0,70 (do 110kV) m	0,10 m	0,15 m	0,50 m

LEGENDA PODZEMNÍCH SÍTÍ:

- (CETIN) – SOUBĚH OPTICKÉHO A METALICKÉHO KABELU
- (CETIN) – NEZAMĚŘENÝ PRŮBĚH OPTICKÉHO KABELU
- (CETIN) – ZAMĚŘENÝ PRŮBĚH METALICKÉHO KABELU
- (CETIN) – NEZAMĚŘENÝ PRŮBĚH METALICKÉHO KABELU
- (PREdistribuce, a.s.) – TRASA PODZEMNÍHO VEDENÍ NN (1kV)
- (PREdistribuce, a.s.) – TRASA PODZEMNÍHO VEDENÍ VN (22kV)
- (PREdistribuce, a.s.) – TRASA SÍTĚ SDK
- (UPC Česká republika, s.r.o.) – VVKS
- (T–mobile) – optická trasa TMCZ
- (T–mobile) – mikrovlnné (MW) spoje (výška 41–42m)
- VO (TRADE CENTRE PRAHA a.s.) – kabelové vedení VO, vedeno v zemi
- (PRAŽSKÉ VODY A KANALIZACE) vodovod
- (PRAŽSKÉ VODY A KANALIZACE) kanalizace
- (TECHNICKÁ SPRÁVA KOMUNIKACÍ) – metalický kabel
- (Pražská plynárenská distribuce a.s.) – STL PLYN
- NOVÁ STL PLYNOVODNÍ PŘÍPOJKA

Vypracoval : HARVAN	Zodp.projektant : Ing. FIŠER	Hlavní projektant : Ing. TEPLÝ
Země : ČR	Obec : PRAHA - HORNÍ POČERNICE	
Investor : MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 20		
Akce : **BYTOVÝ DŮM NÁCHODSKÁ HORNÍ POČERNICE**		
Objekt : IO 05 PLYNOVODNÍ PŘÍPOJKA	Stupeň : DPS	
	Datum : 09/2021	
	Zak.číslo : 5331/17	
Obsah : **D.2.5 IO 05 PLYNOVODNÍ PŘÍPOJKA SITUACE PODROBNÁ**	Měřítko : 1:250	Příloha : **D.2.5.03**

BKN spol. s r.o.
Vladislavova 29/I
566 01 Vysoké Mýto
Tel: 465424170
Fax: 465424171
bkn@bkn.cz www.bkn.cz