


VZOROVÝ ŘEZ ULOŽENÍ VODOVODNÍHO POTRUBÍ PE 100 RC


a) V KOMUNIKACI

b) VE VOLNÉM TERÉNU

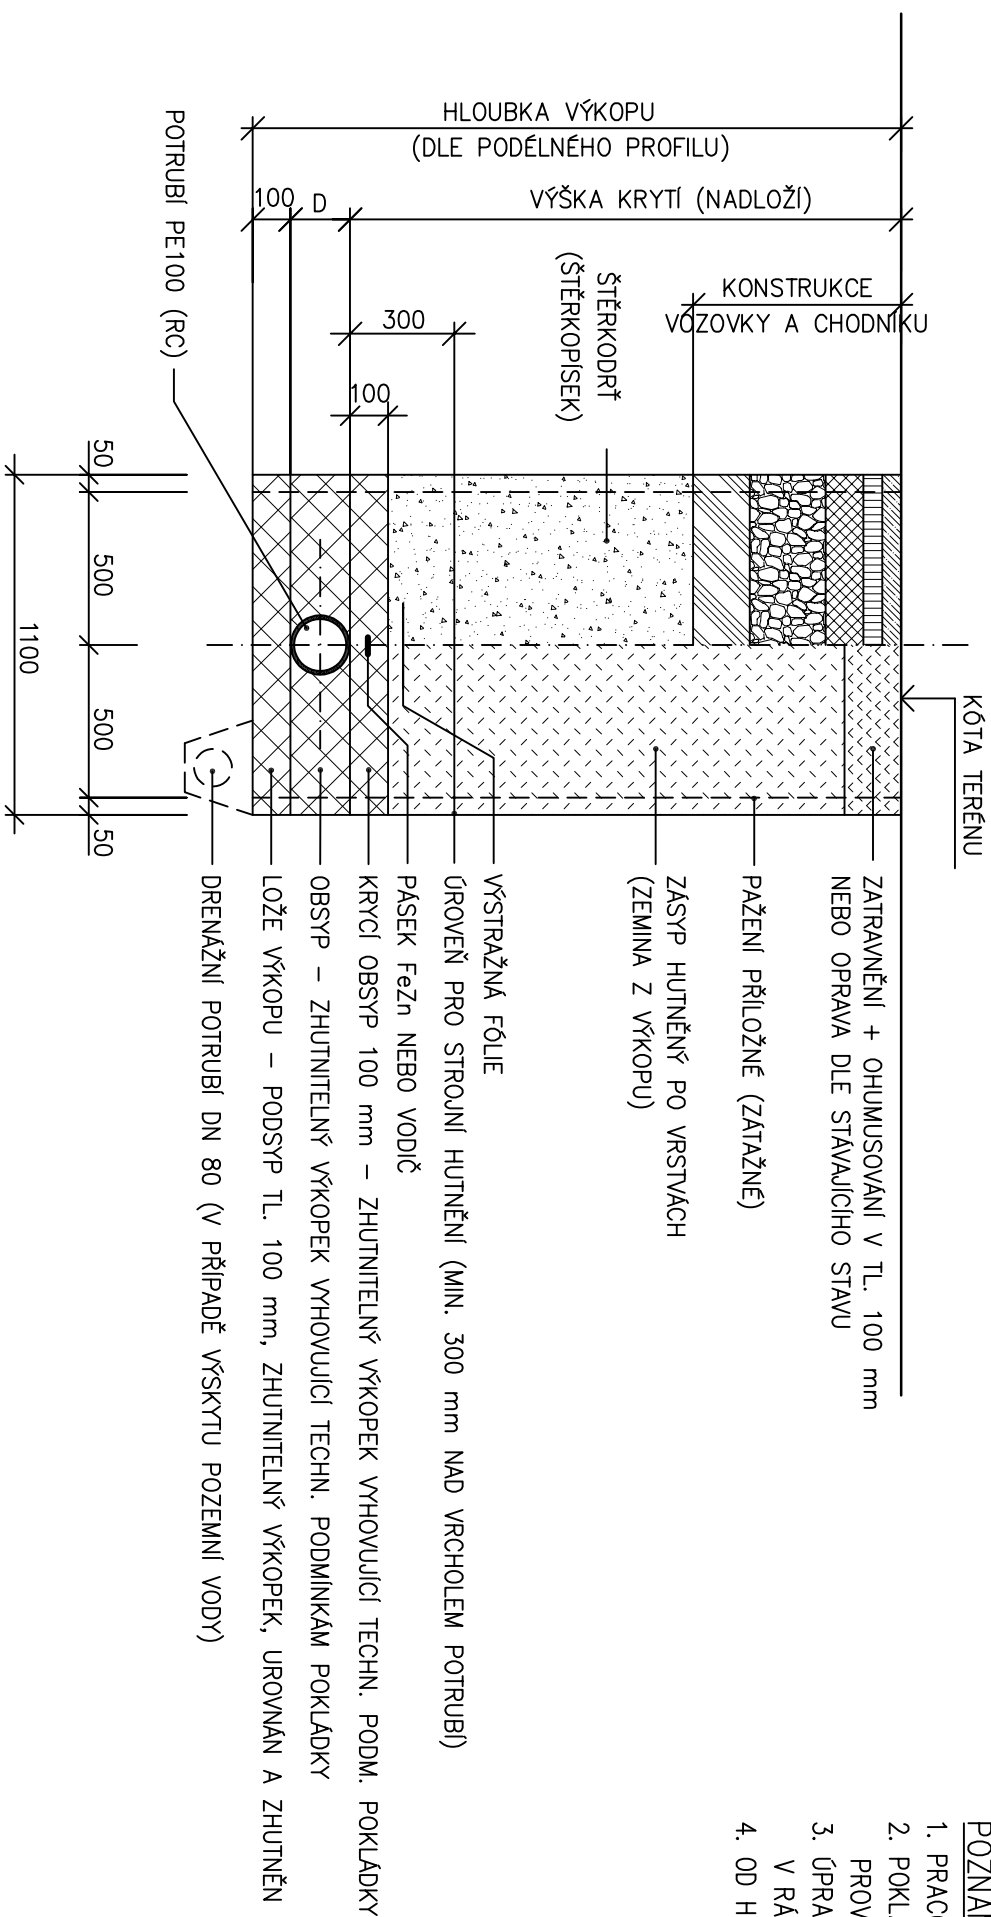

POZNÁMKY:

1. PRACOVNÍ DRENÁŽ POUŽE V PŘÍPADĚ VYSOKÉ HLADINY PODZEMNÍ VODY.
2. POKLADKU POTRUBÍ (VÝKOP, DNO VÝKOPU, PODSYP, OBSYP, KRYCÍ OBSYP, ZÁSYP, HUTNĚNÍ, ...) PROVADĚT DLE PODKLADŮ KONKRÉTNÍHO DODAVATELE POTRUBÍ.
3. ÚPRAVA POVRCHŮ V PROSTORU ZPEVNĚNÉ PLOCHY JE ŘEŠENA V RÁMCI KOMUNIKACÍ.
4. OD HLIOUBKY VÝKOPU 1,2 m BUDE RÝHA PÁŽENA.

Vyrpracoval :		Zodp.projektant :	Hlavní projektant :
VAŠEK, DIS.	Ing. DOSTÁL	Ing. TEPLÝ	
Země :	ČR	Obec :	PRAHA - HORNÍ POČERNICE
Investor :	MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 20		
Akce : BYTOVÝ DŮM NÁCHODSKÁ HORNÍ POČERNICE			
Objekt :	10 02 VODOVODNÍ PŘÍPOJKA		
Obsah :	VZOROVÉ ULOŽENÍ POTRUBÍ		
 Vladislavova 29/1 566 01 Vysoké Mýto Tel: 465424472, 465424170 Fax: 465424171 bkn@bkn.cz www.bkn.cz			
Stupeň :	DPS		
Datum :	09/2021		
Zak.číslo :	5331/17		
Měřítka :	Příloha : D.2.2.4		