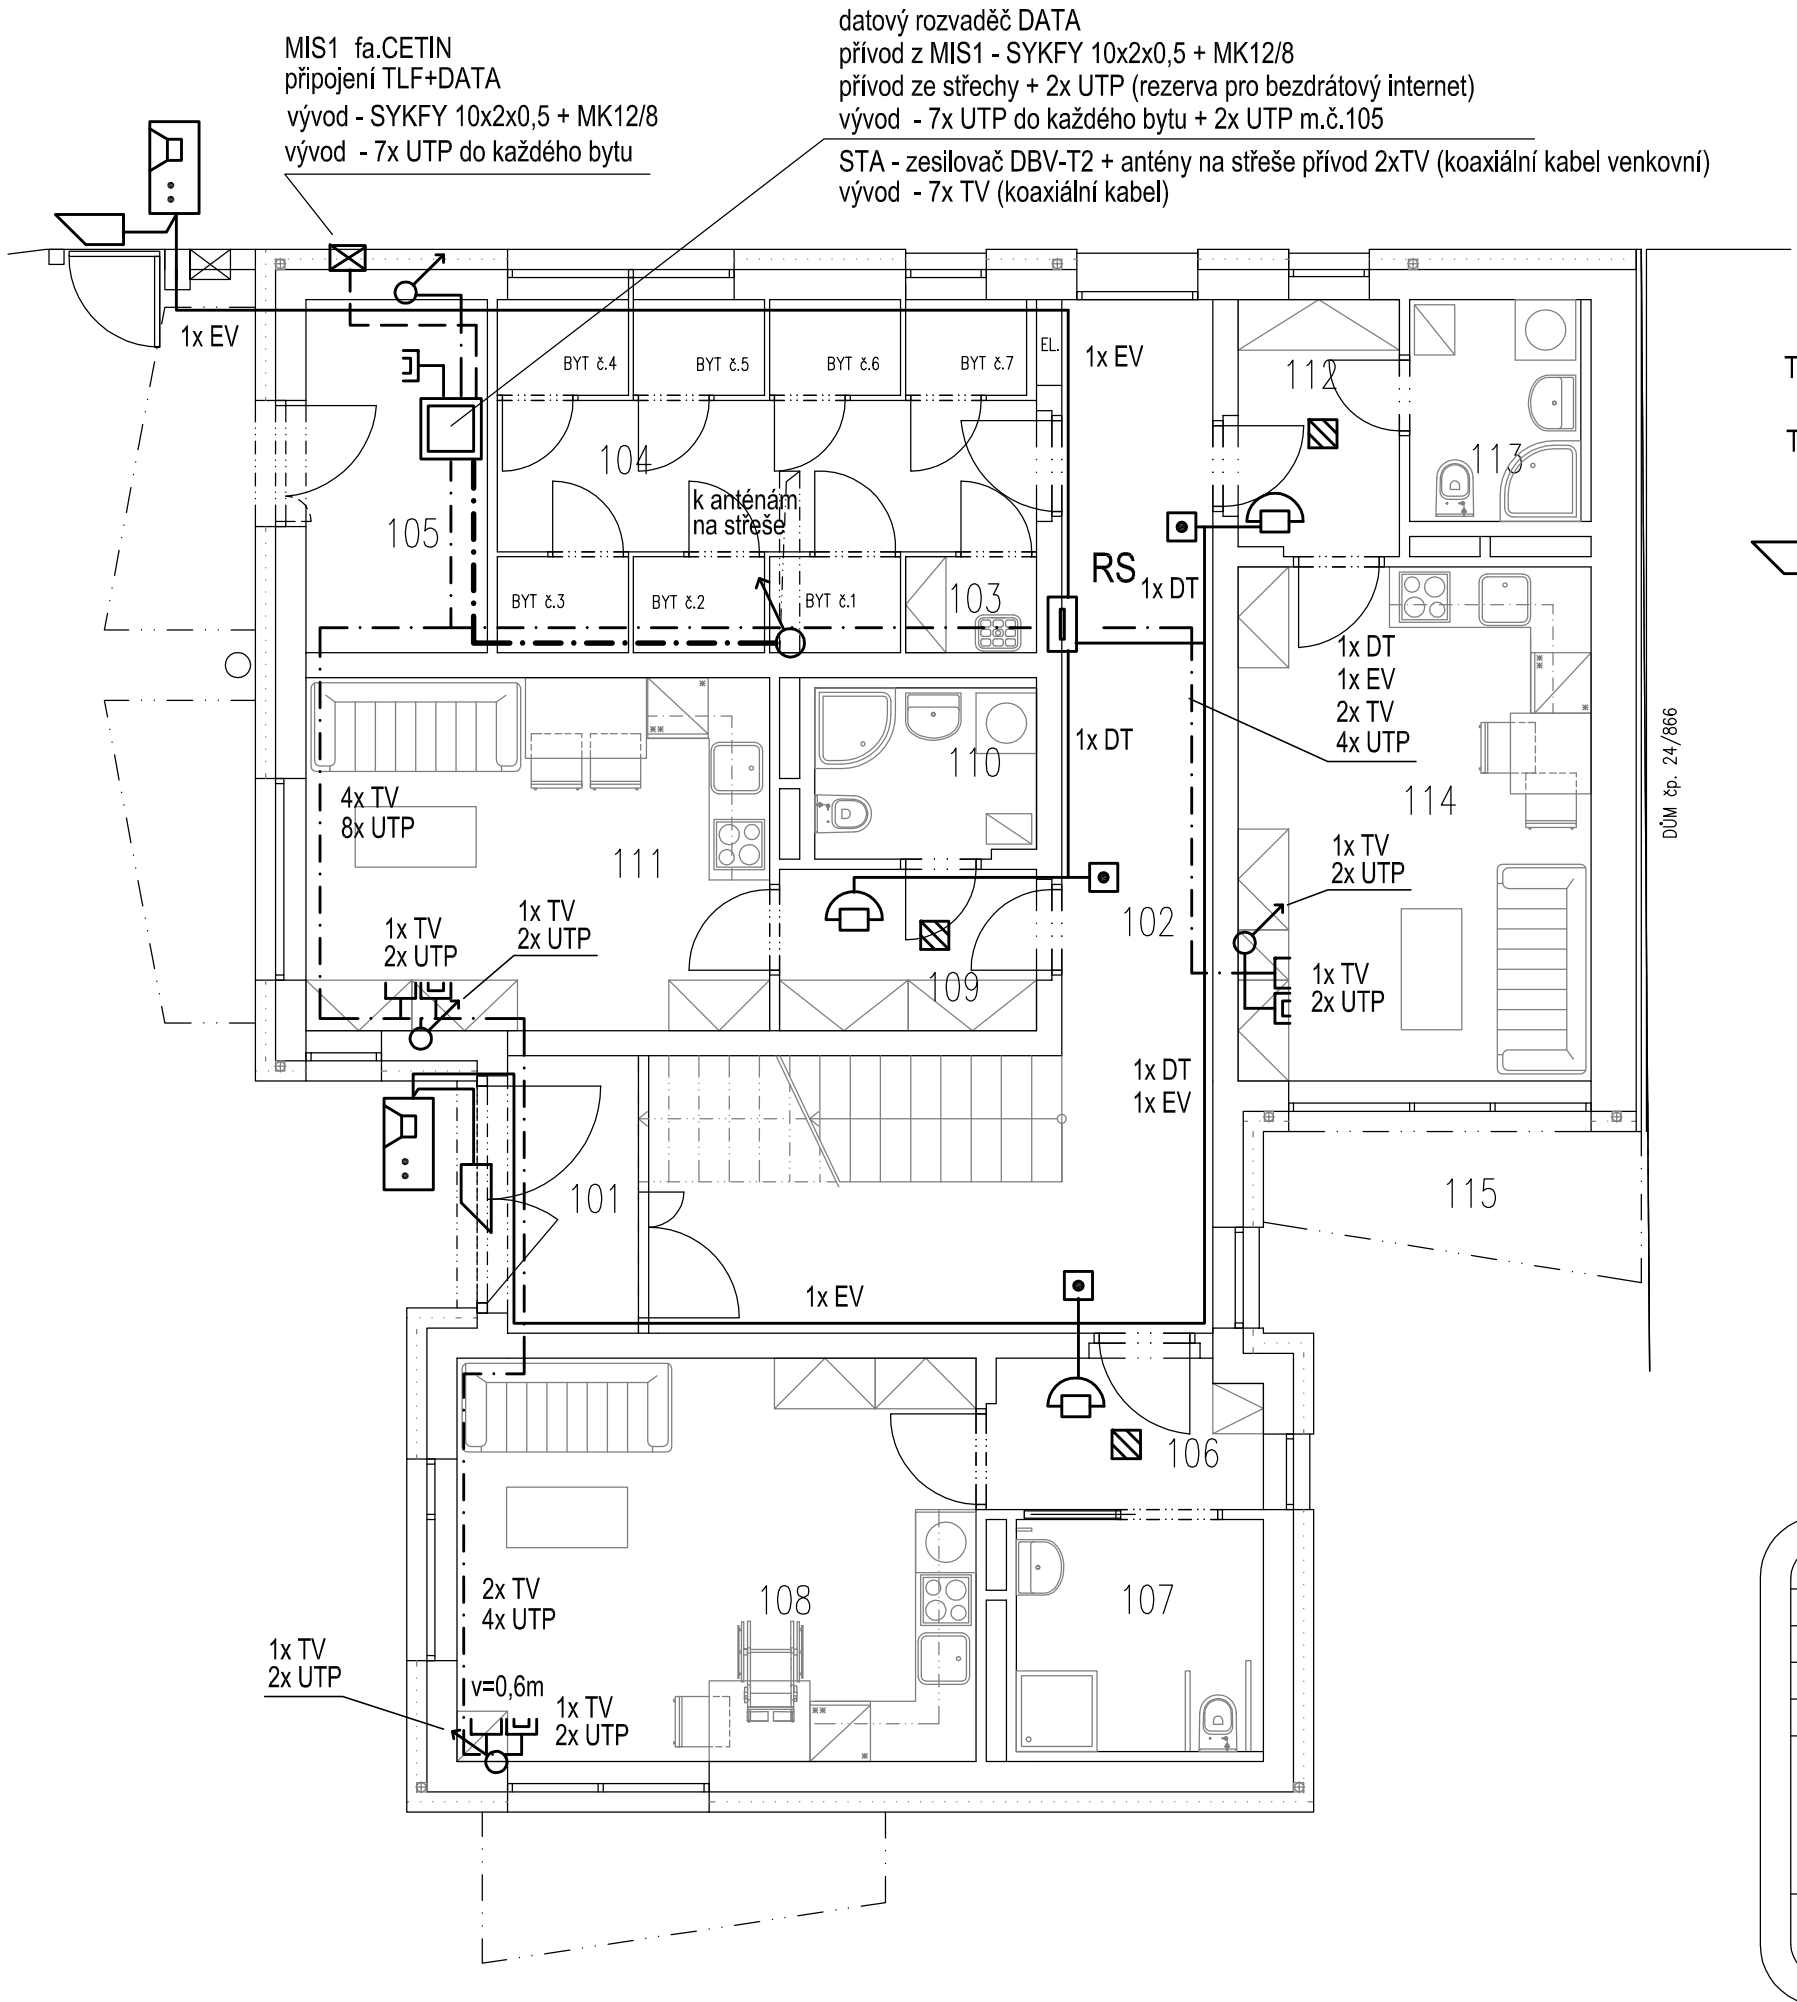

AUTONOMNÍ ČIDLO KOUŘE

DATOVÝ ROZVADĚČ RACK 19" 15U
+ STA - zesilovač DBV-T2,

TV zásuvka televize
koaxiální kabel 75ohmů z STA

TLF dvouzásuvka telefonu + data
2x UTP 4x2x0,5 Cat.5e z DATA

EL.VRÁTNY 2BUS systém + EL.ZÁMEK
1x EV - propojení SYKFY 4x2x0,5/pr.23mm

ZV ZVONKOVÉ TLAČÍTKO U BYTU
propojení SYKFY 2x2x0,5/pr.23mm z DT

DOMÁCÍ TELEFON 2-BUS systém
1x DT - propojení SYKFY 4x2x0,5/pr.23mm

PŘÍPOJKOVÁ TELEFONNÍ SKŘÍŇ
připojení dle vyjádření CETIN
požadavek na připojení musí podat investor

ČÍSLO	ÚČEL MÍSTNOSTI	PLOCHA [m²]
101	ZÁDVEŘÍ	4,13
102	HALA	25,73
103	ÚKLIDOVÁ KOMORA	1,43
104	SKLEPNÍ KÓJE	16,43
105	TECH. MÍSTNOST	6,30
BYT Č.1 (30,24 m2)		
106	ZÁDVEŘÍ	3,95
107	KOUPELNA + WC	5,64
108	POKOJ	20,60
BYT Č.2 (24,01 m2)		
109	ZÁDVEŘÍ	4,08
110	KOUPELNA + WC	3,78
111	POKOJ	16,10
BYT Č.3 (30,26 m2)		
112	ZÁDVEŘÍ	4,03
113	KOUPELNA + WC	3,83
114	POKOJ	17,85
115	TERASA	4,50

ROZVODY BUDOU ULOŽENY V TRUBKÁCH POD OMÍTKOU
PŘÍPADNĚ V TRUBKÁCH V PODLAZE

zásuvky budou umístěné ve výšce 0,4m (v m.č.108 ve výšce 0,6m)
domácí telefony budou umístěné ve výšce 1,2m

Vypracoval : P. FARNÍK	Zodp.projektant : ING. ŠAFÁŘ	Hlavní projektant : ING.TEPLÝ
Země : ČR	Obec : PRAHA – HORNÍ POČERNICE	
Investor : MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 20		
Akce : **BYTOVÝ DŮM NÁCHODSKÁ HORNÍ POČERNICE**		
Objekt : D.1.1. SO 01 - BYTOVÝ DŮM		
Obsah : D.1.1.4.5. SILNOPROUDÁ EL., BLESKOSVOD **PŮDORYS 1NP - SDĚL.ROZVODY**		

BKN spol. s r.o.
Vladislavova 29/I
566 01 Vysoké Mýto
Tel: 465424472, 465424170
Fax: 465424171
bkn@bkn.cz www.bkn.cz

Stupeň :	DPS
Datum :	09/2021
Zak.číslo :	5331/17
Měřítko : 1:75	Příloha : **D.1.1.4.6.2.**