



VZOROVÉ ULOŽENÍ PLYNOVODU VE VÝKOPU
VE ZPEVNĚNÉ PLOŠE:

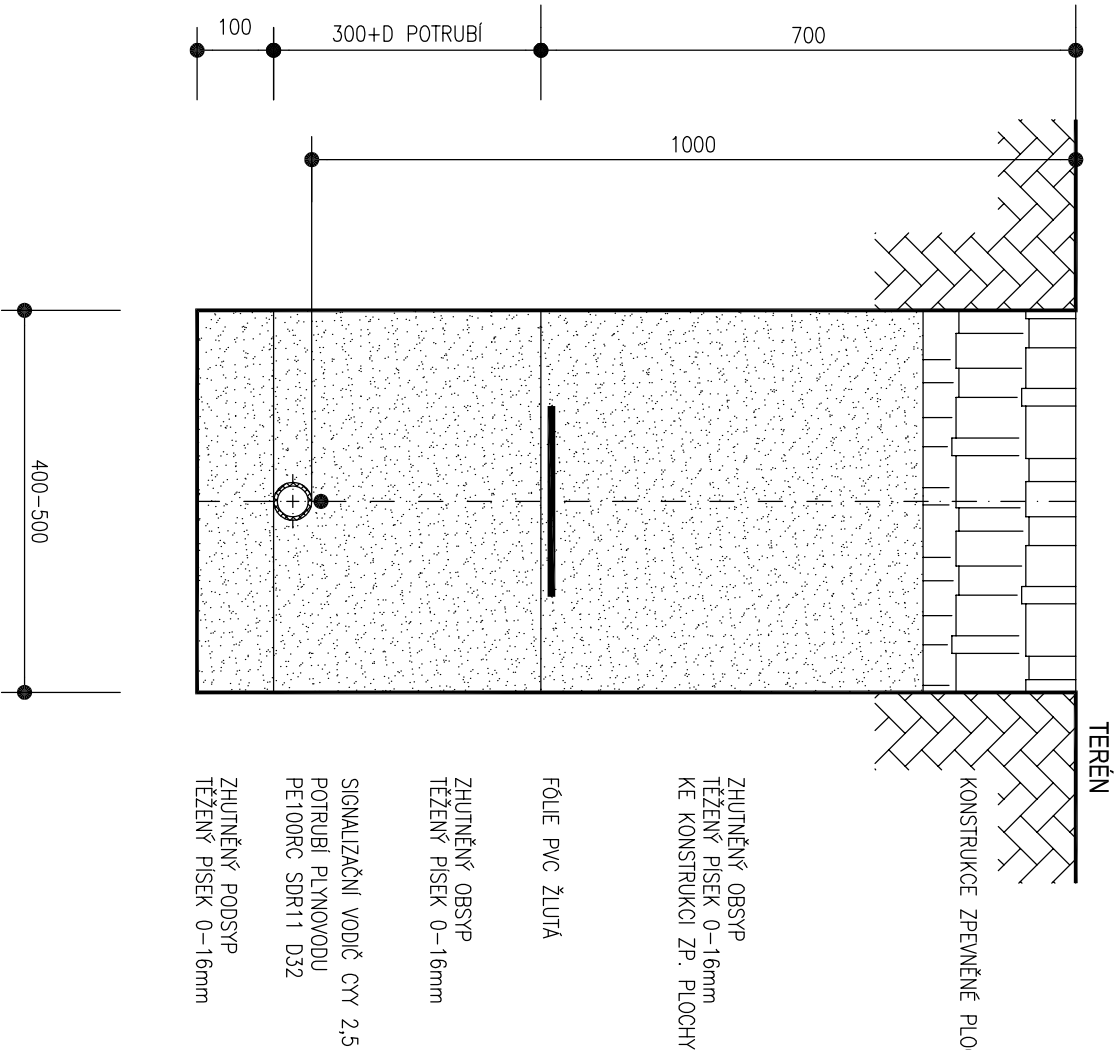

V TRAVNATÉ PLOŠE:

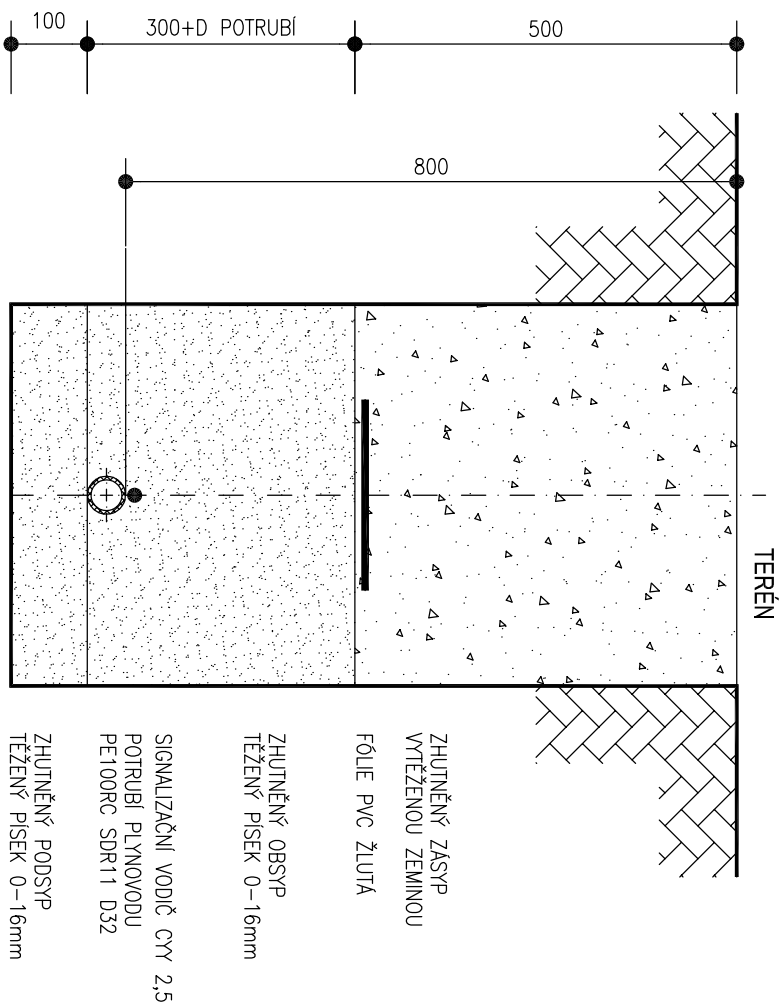

UPOZORNĚNÍ:
PŘED ZAHÁJENÍM ZEMNÍCH PRACÍ JE NUTNO VYTÝČIT VŠECHNA PODZEMNÍ VEDENÍ A V PRŮBĚHU PRACÍ DBÁT, ABY NEDOŠLO K JEJICH POŠKOZENÍ.
PŘI STYKU S JINÝM PODZEMNÍM VEDENÍM JE NUTNO DODRŽET VZÁJEMNÉ VZDÁLENOSTI PLOVRCHŮ VEDENÍ V SOULADU S USTANOVENÍMI ČSN 73 6005 A PODMÍNKY SPRÁVCŮ VEDENÍ.
ZEMNÍ PRÁCE BUDOU PROVEDENY PODLE ČSN 73 3050.

ČSN 73 6005:


Nejmenší dovolené vzdálenosti povrchů při SOUBĚHU podzemních vedení v m

| Druh vedení | Síťové kabely | Sdělovací kabely | Vodovody | Stoky |
|-----------------|---------------|------------------|----------|-------|
| Plynovod PN 0,3 | 0,40 m | 0,40 m | 0,50 m | 1,0 m |

Nejmenší dovolené vzdálenosti povrchů při KŘÍŽENÍ podzemních vedení v m

| Druh vedení | Síťové kabely | Sdělovací kabely | Vodovody | Stoky |
|-----------------|---|------------------|----------|--------|
| Plynovod PN 0,3 | 0,10 (1kV): 0,20 (10–35kV) 0,70 (do 110kV) m | 0,10 m | 0,15 m | 0,50 m |

| | | |
|--|-------------------|--------------------------------|
| Vypracoval : | Zodp.projektant : | Hlavní projektant : |
| HARVAN | Ing. FIŠER | Ing. TEPLÝ |
| Země : ČR | | Obec : PRAHA - HORNÍ POČERLICE |
| Investor : MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 20 | | |
| Akce : BYTOVÝ DŮM NÁCHODSKÁ HORNÍ POČERLICE | | |
| Objekt : IO 05 PLYNOVODNÍ PŘÍPOJKA | | |
| Obsah : D.2.5 IO 05 PLYNOVODNÍ PŘÍPOJKA | | |
| VZOROVÉ ULOŽENÍ PLYNOVODU VE VÝKOPU | | |
| Měřítko : | Příloha : | |
| 1:10 | D.2.5.05 | |



spol. s r.o.
Vladislavova 29/1
566 01 Vysoké Mýto
Tel: 465424472, 465424170
Fax: 465424171
bkn@bkn.cz www.bkn.cz