


VODOMĚRNÁ SESTAVA V ŠACHTĚ

Samonosná plastová šachta

VNITŘNÍ ROZMĚR ŠACHTY 1200x900x1800

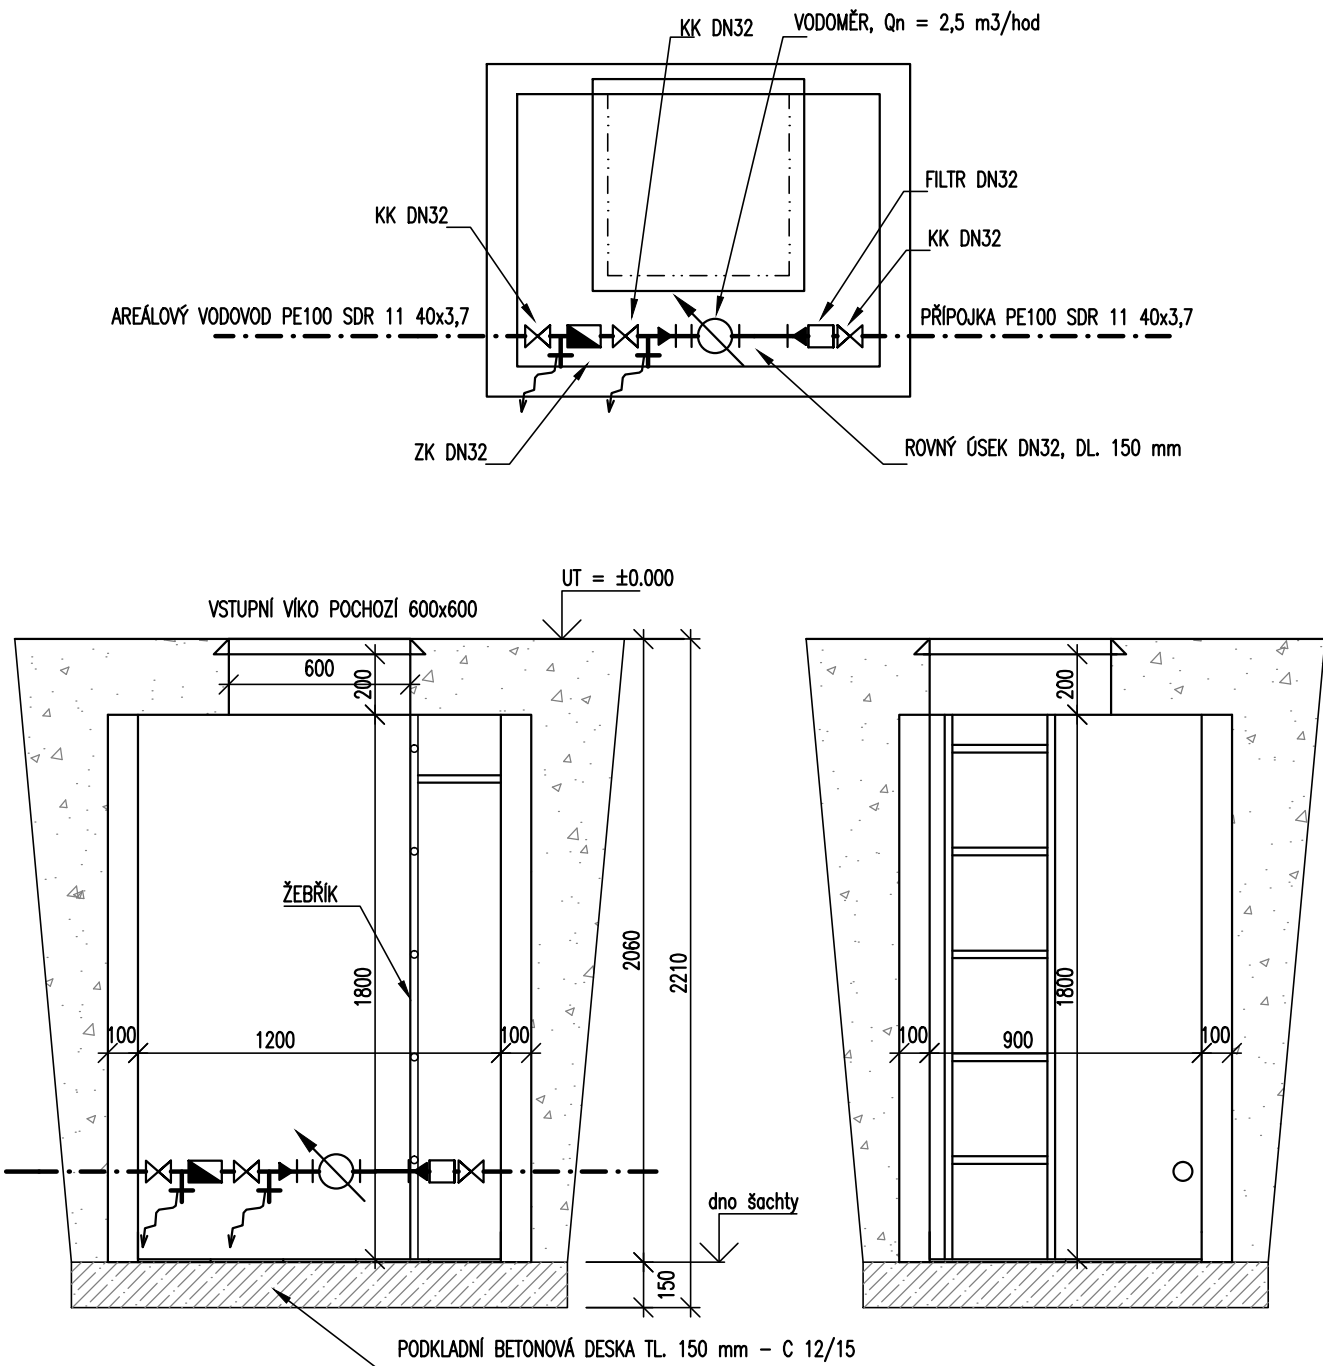


POZNÁMKA:
ZA VODOMĚRNOU SESTAVOU BUDE OSAZEN REDUKČNÍ VENTIL PRO SNÍŽENÍ TLAKU NA AREÁLOVÉM VODOVODU.




Za vodoměrem musí být provedena na vodovodním potrubí z boku navrtávka a osazen kohoutek pro odběr vzorků do vzorkovnice vysoké 20 cm.

Na PE přípojkách světlosti d 40 – d 63 (závitové spoje) se vodoměrná sestava ve směru toku vody skládá z těchto komponentů:

- přechodka z PE potrubí (spojka) se závitem
- průchozí uzavěr (lze použít i kulový)
- filtr
- redukce
- převlečná matice 1" – pro vodoměr Q3 – 4 m³/hod
- nebo převlečná matice 5/4" – pro vodoměr Q3 – 6,3 m³/hod
- nebo převlečná matice 6/4" – pro vodoměr Q3 – 16 m³/hod
- vodoměr Q3 – 4 m³/hod (DN 20, resp. 3/4" stav. délky 165/190 mm), pro montáž vynechaná délka 165/190mm
- nebo vodoměr Q3 – 6,3 m³/hod (DN 25, resp. 1" stav. délky 175/260 mm), pro montáž vynechaná délka 175/260mm
- nebo vodoměr Q3 – 16 m³/hod ((DN 40, resp. 6/4" stav.délky 300 mm), pro montáž vynechaná délka 300mm
- převlečná matice 1" – pro vodoměr Q3 – 4 m³/hod
- nebo převlečná matice 5/4" – pro vodoměr Q3 – 6,3 m³/hod
- nebo převlečná matice 6/4" – pro vodoměr Q3 – 16 m³/hod
- redukce
- zpětný ventil nebo klapka
- průchozí uzavěr s vypouštěním (lze použít i kulový)
- zpětný ventil nebo klapka
- přechodka (spojka) se závitem na materiál vnitřního vodovodu



Jednotky kót : mm
Výškový systém : místní
Souřadnicový systém : S-JTSK

INVESTOR		NÁZEV AKCE	
MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 20 - ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI		PARK S PŘÍRODNÍM DĚTSKÝM HŘIŠTĚM - JIZBICKÁ	
 <div>Jivanská 647, Praha 9 Horní Počernice 19321 IČO: 00240192 DIČ: CZ00240192 e-mail : urad@pocernice.cz</div>		PROJEKČNÍ TÝM	
		ING. JAN ŠETELÍK, ING. PAVEL TANGELMAYER	
		ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	ZPRACOVAL
ING. JAN ŠETELÍK		ING. PAVEL TANGELMAYER	
GENERÁLNÍ PROJEKTANT		VÝKRES / DOKUMENT	
 <div>TERRA FLORIDA KRAJINÁŘSTÍ ARCHITEKTÍ</div>		TERRA FLORIDA v. o. s. Grafická 20, 15000 Praha 5 terraflorida@terraflorida.cz 233 353 121, 603 155 202	
PROJEKTANT ČÁSTI		VODOMĚRNÁ ŠACHTA A SESTAVA	
 <div>ŠETELÍK OLIVA s.r.o. Heleny Malířové 11, 169 00 Praha 2 email: tangelmayer@setelikoliva.cz web: www.setelikoliva.cz mob.: +420 734 154 360</div>		STUPEŇ DOKUMENTACE	MĚŘÍTKO
		ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ	DATUM
		STAVEBNÍ OBJEKT	PROFESE
		D - IO - 01 - VODOVODNÍ PŘÍPOJKA A NÁPOJENÍ PÍTEK NA AREÁLOVÝ VODOVOD	FORMÁT
		1:25	07/2017
		ZTI	2x A4